

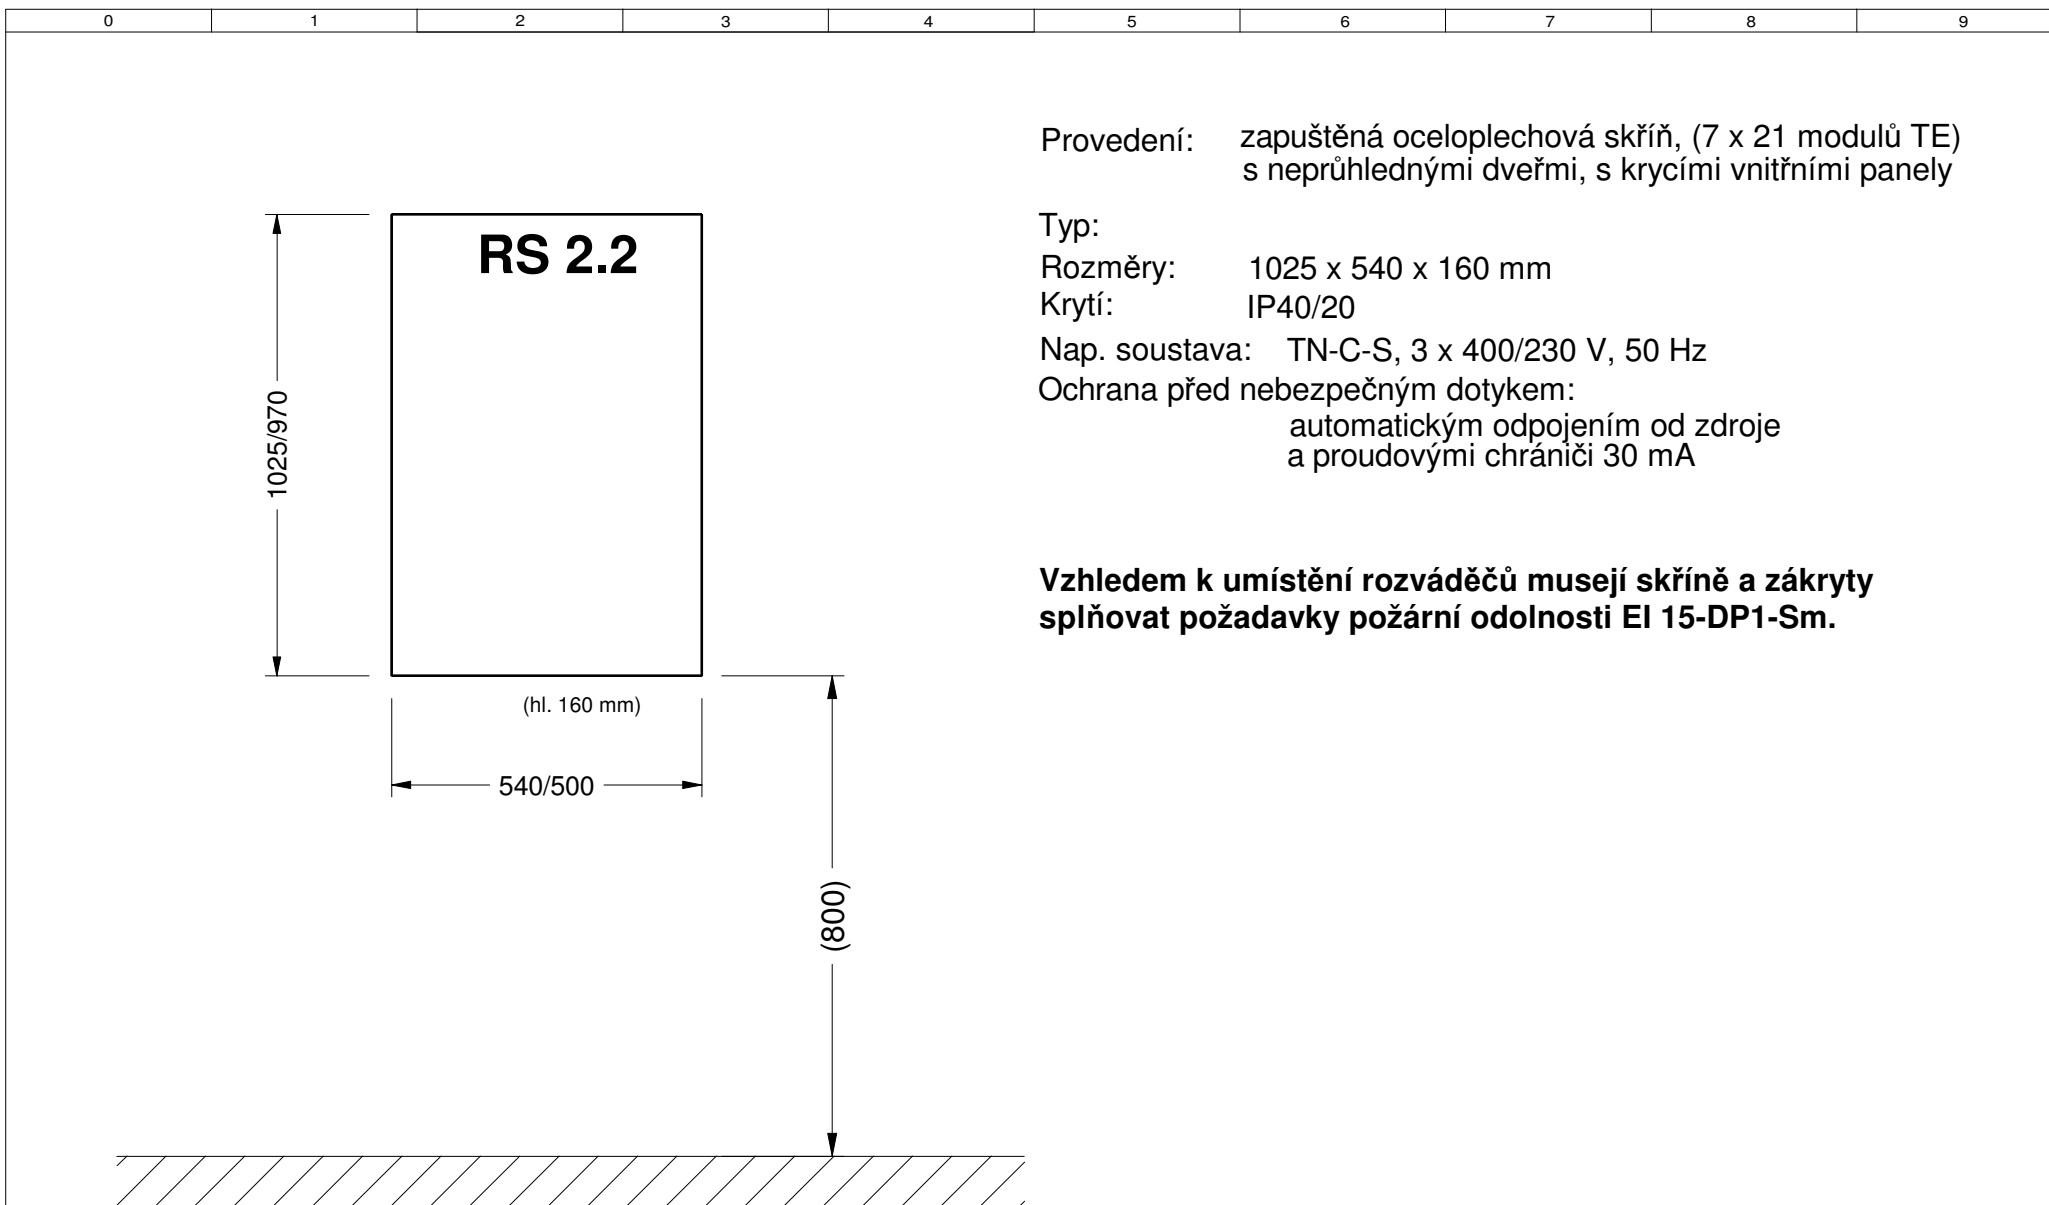


<p>Část:</p> 	<p>Autorizace:</p>		<p>Paré:</p>
 <p>GRYF elektro, v.o.s. IČ: 47114517 Uruguayská 5, Praha 2 +420 222521437; gryf.elektro@seznam.cz</p>	<p>Akce: CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZŠ Petřiny - jih Šantrochova 2/1800, Praha 6</p>	<p>Navrhl Ing. Popelka</p>	<p>únor 2016</p>
<p>Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD AKTUALIZACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE</p>		<p>Kontrol. Ing. Feřt</p>	<p>044/15</p>
<p>PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE rozdávěč RS 2.2</p>		<p>Schválil Ing. Bureš</p>	
		<p>Měřítko 1+7A4</p>	<p>Status: DPS</p>
		<p>Výkres č.: EL-807</p>	<p>List/Listů: 1/1</p>
<p>Tato dokumentace je duševním majetkem firmy GRYF-elektro, v.o.s. a může být použita pouze pro daný obchodní případ. Porušení autorských práv je zákonně postižitelné!</p>			

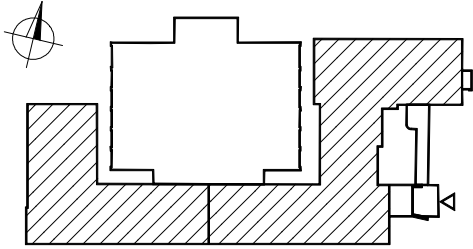

Provedení: zapuštěná oceloplechová skříň, (7 x 21 modulů TE)
s neprůhlednými dveřmi, s krycími vnitřními panely

Typ:

Rozměry: 1025 x 540 x 160 mm

Krytí: IP40/20

Nap. soustava: TN-C-S, 3 x 400/230 V, 50 Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem:
automatickým odpojením od zdroje
a proudovými chrániči 30 mA

**Vzhledem k umístění rozváděčů musejí skříň a zákryty
splňovat požadavky požární odolnosti EI 15-DP1-Sm.**



Akce:
**AKTUALIZACE
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE**
ZŠ Petřiny - jih
Šantrochova 2/1800, Praha 6

Název:
**PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
- rozváděč RS 2.2**

Navrhl	Ing. Feřt	
Kontrol.	Ing. Popelka	
Schválil	Ing. Bureš	

Datum: únor 2016


Výkres č.:

EL - 807

Změna:

List/Listů:

1/7

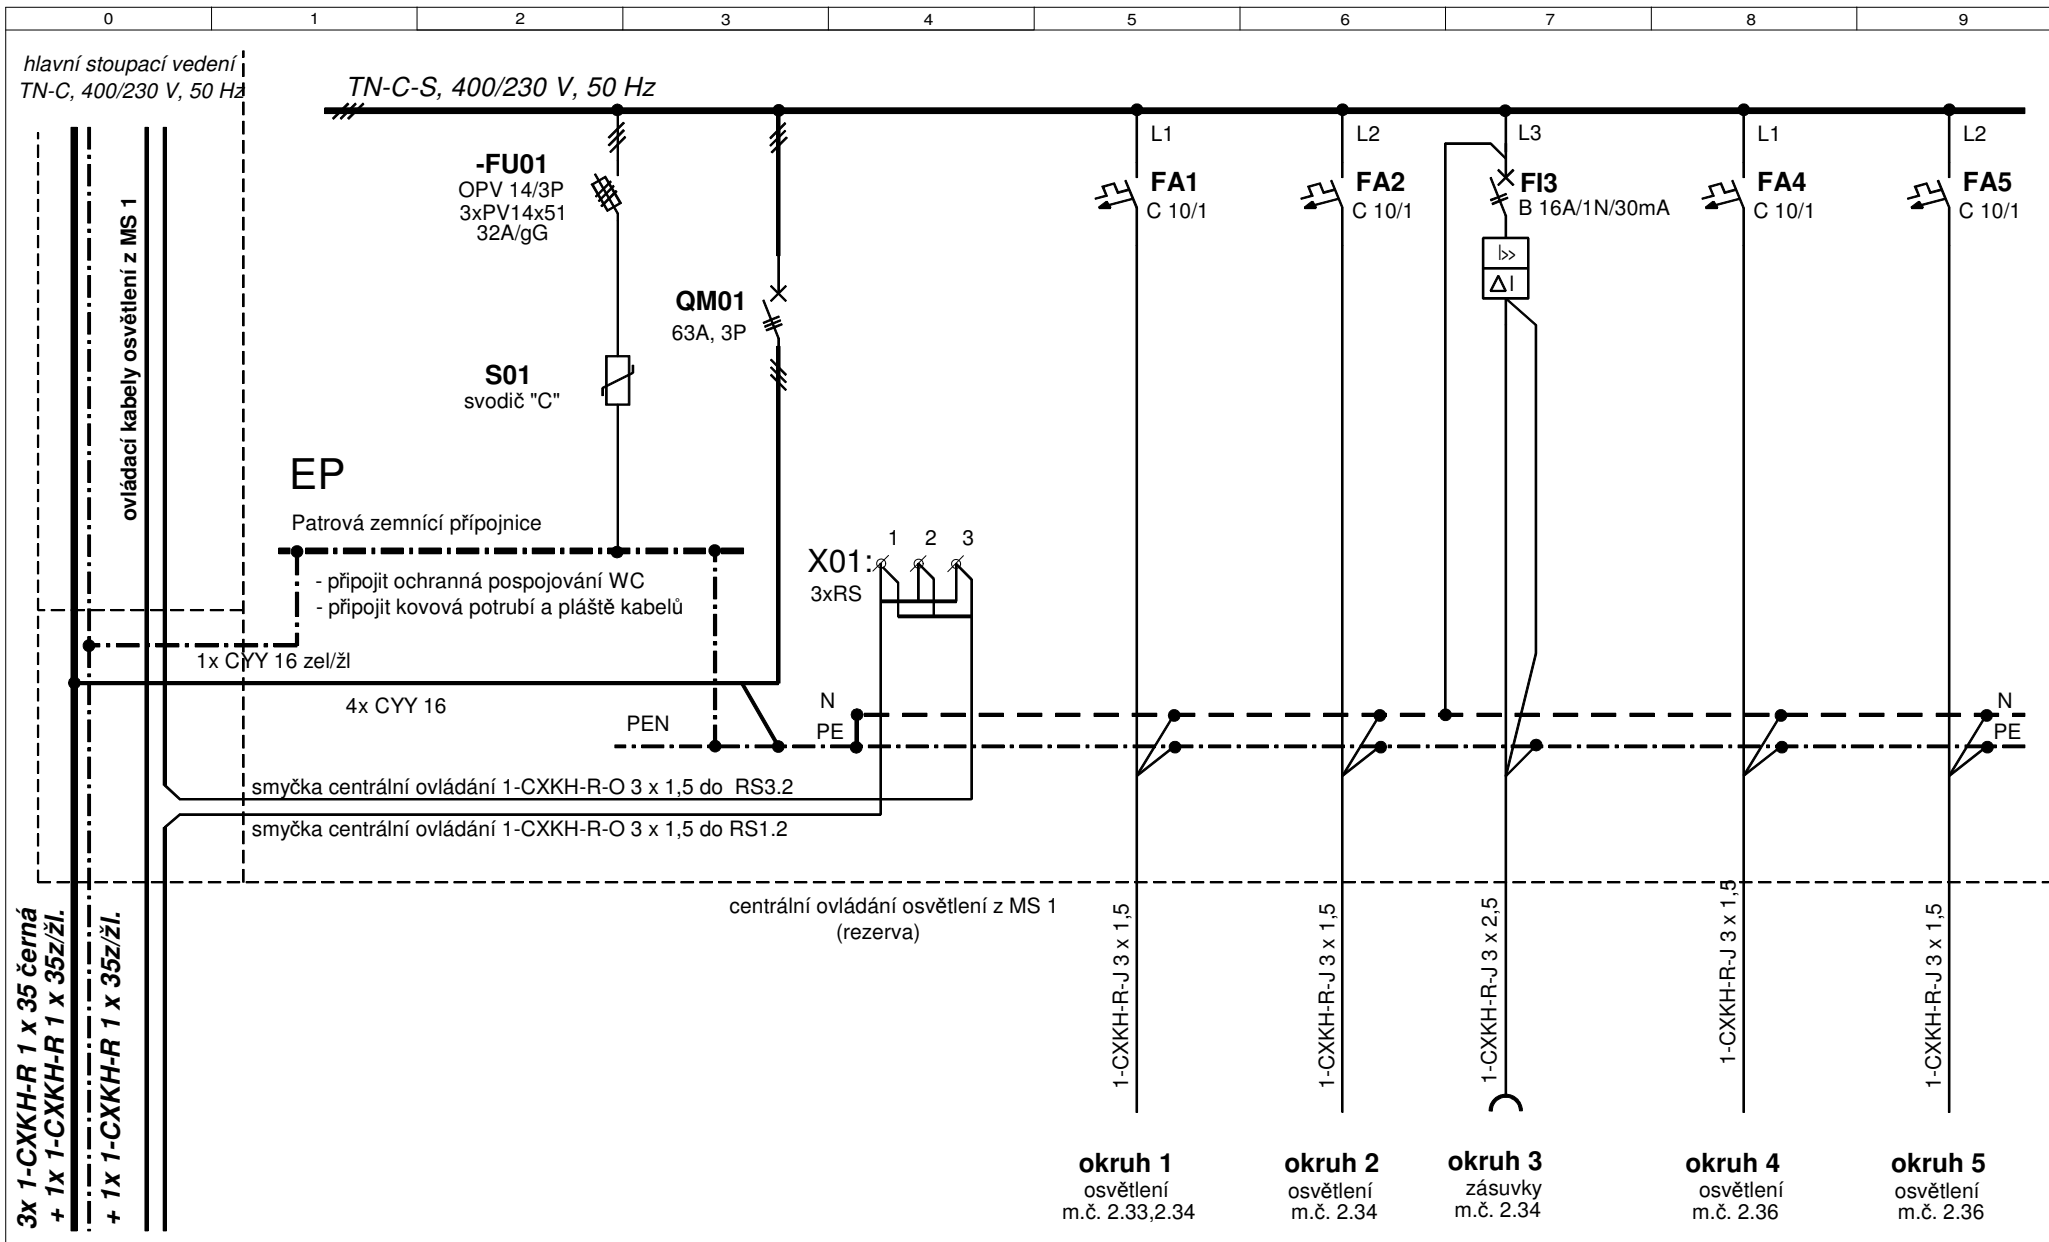


Akce:
**AKTUALIZACE
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE**
ZŠ Petřiny - jih
Šantrochova 2/1800, Praha 6

Název:
**PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
- rozváděč RS 2.2**

Navrhl Ing. Feřt
Kontrol. Ing. Popelka
Schválil Ing. Bureš

Datum: únor 2016
Výkres č.:
EL - 807

Změna:
List/Listů:
2/7

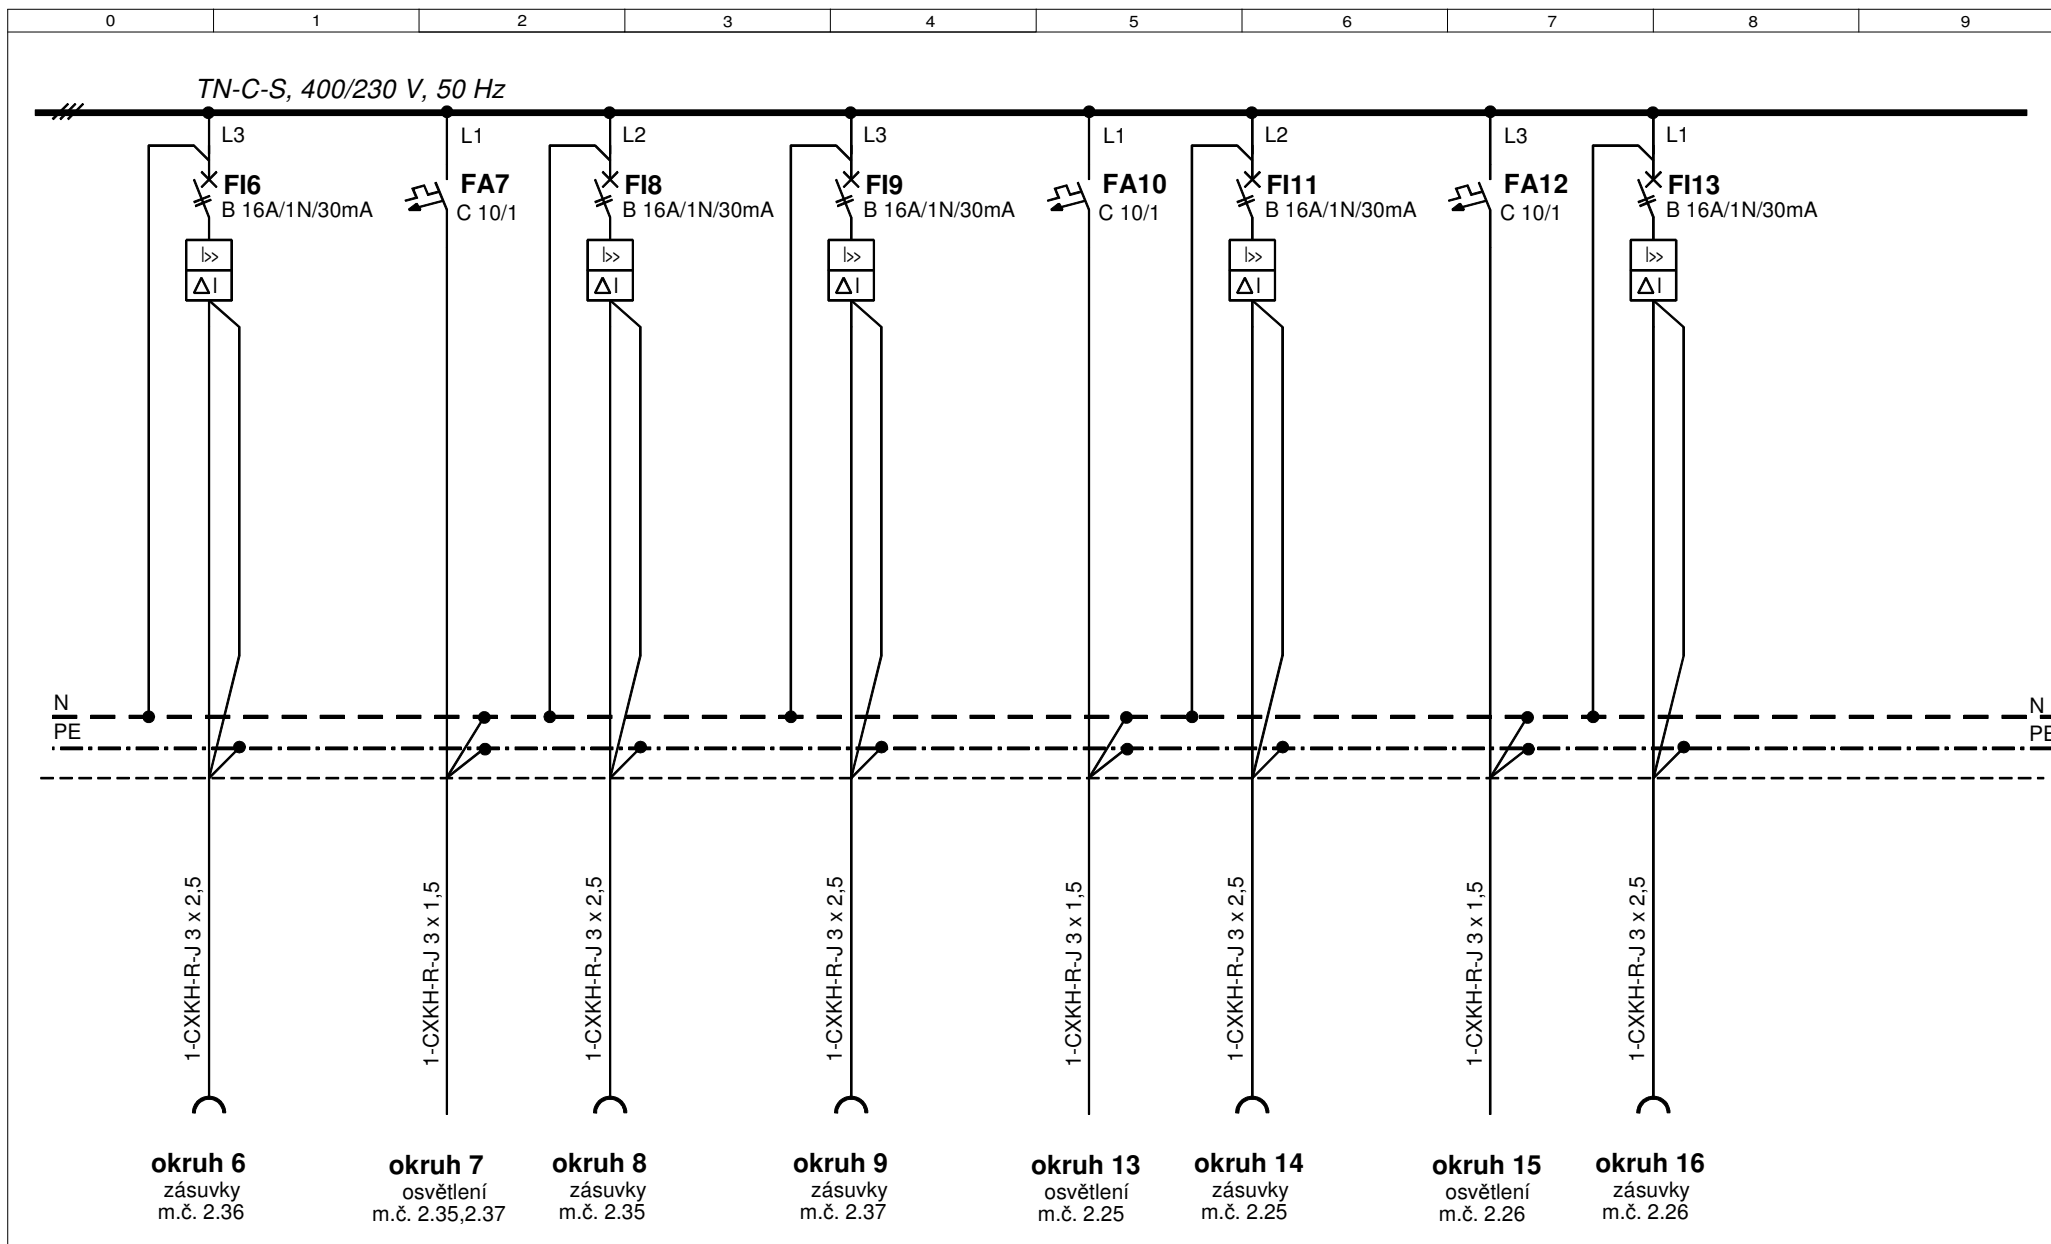

Akce: **AKTUALIZACE
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE**
ZŠ Petřiny - jih
Šantrochova 2/1800, Praha 6

Název:
**PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
- rozváděč RS 2.2**

Navrhl	Ing. Feřt
Kontrol.	Ing. Popelka
Schválil	Ing. Bureš

Datum: únor 2016


Výkres č.:

EL - 807

Změna:

List/Listů:

3/7

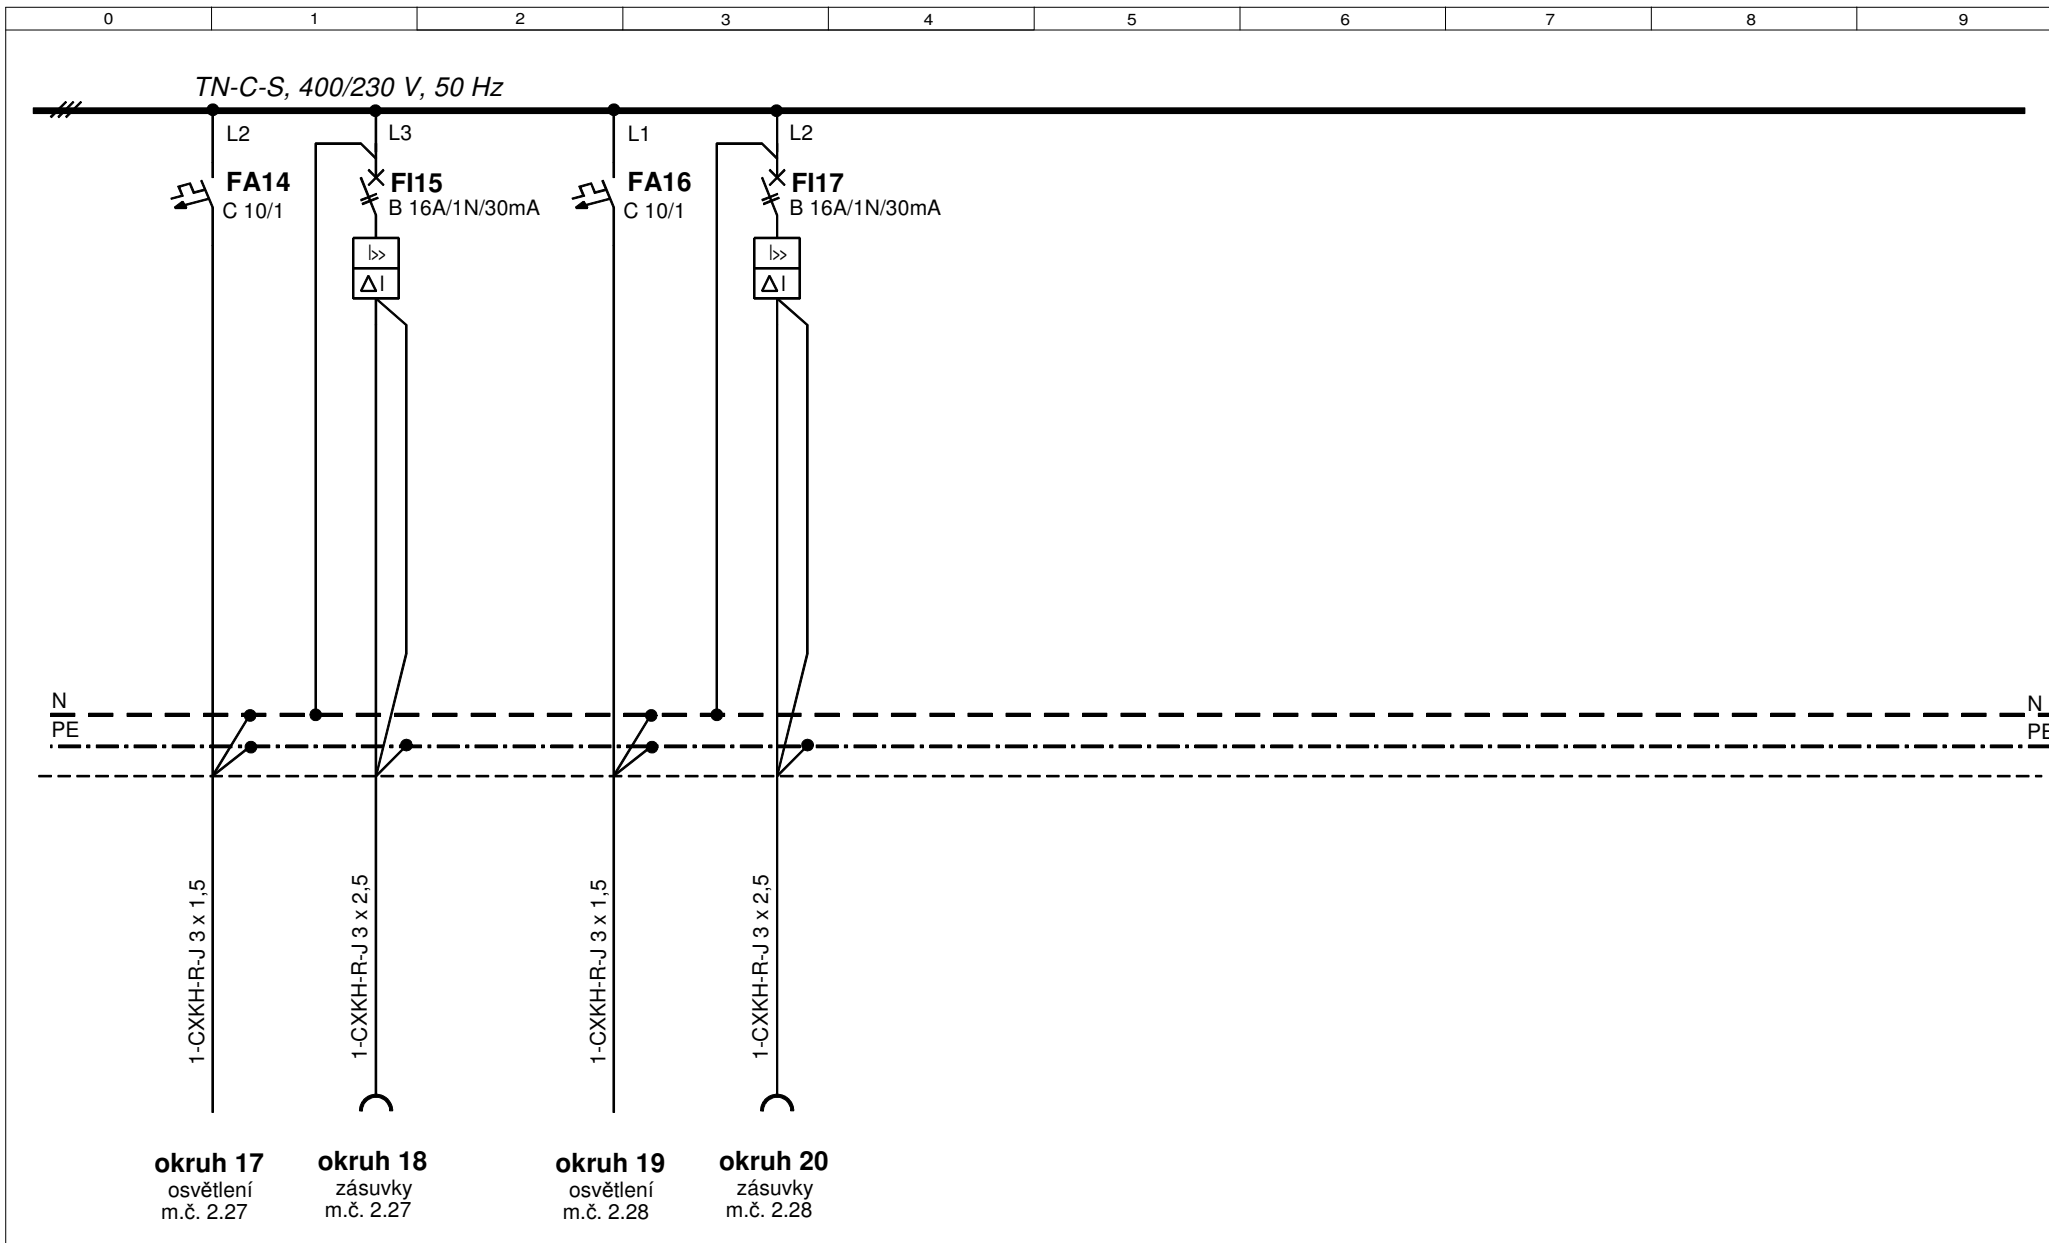

Akce:
AKTUALIZACE
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
 ZŠ Petřiny - jih
 Šantrochova 2/1800, Praha 6

Název:
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
- rozváděč RS 2.2

Navrhl	Ing. Feřt	
Kontrol.	Ing. Popelka	
Schválil	Ing. Bureš	

Datum: únor 2016


Výkres č.:

EL - 807

Změna:

List/Listů:

4/7

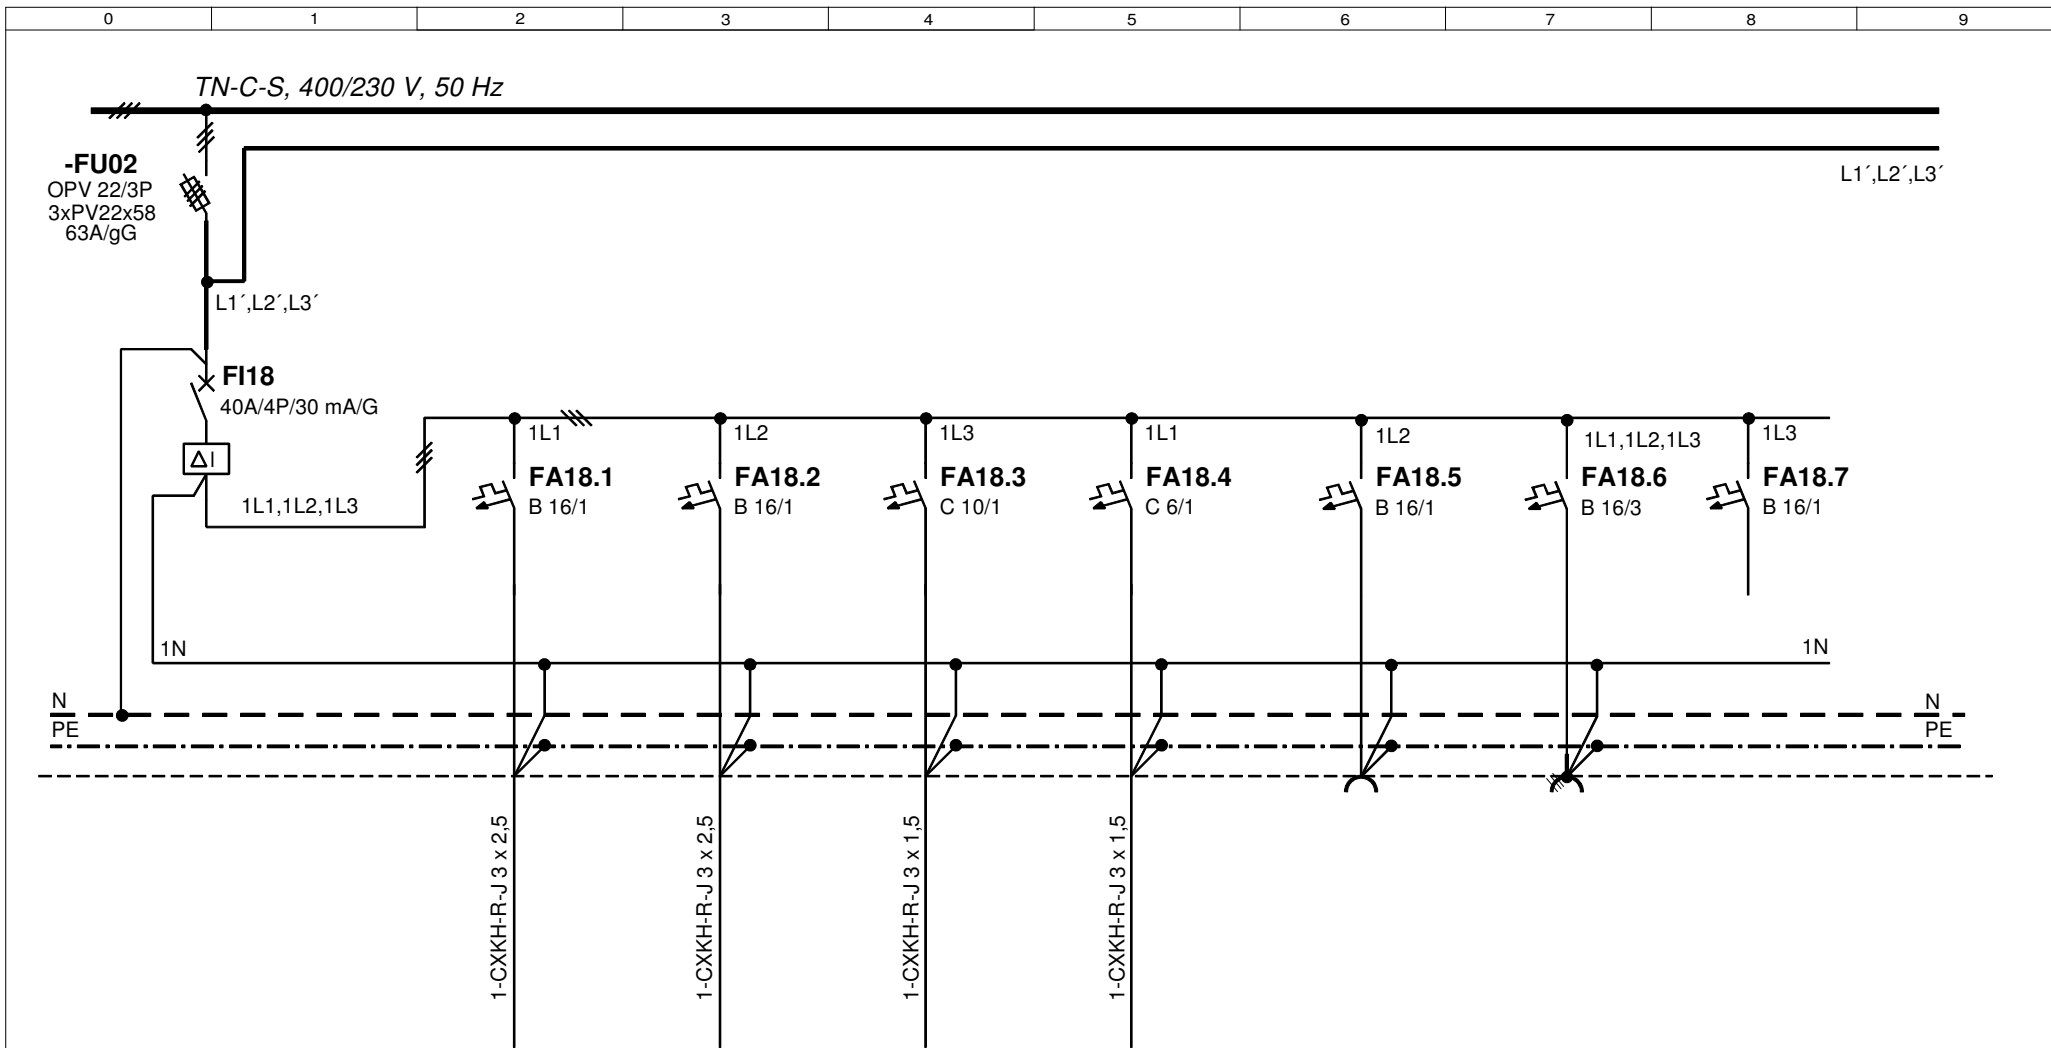

osušovač 1 osušovač 2 osvětlení splachovač pisoárů zásuvka v rozváděči zásuvka v rozváděči REZERVA
přepojit stáv. nové okruhy v prostoru WC, (m.č. 2.30,2.31,2.32) 1+N+PE,16A/230V 3+N+PE,16A/400V




Akce:
**AKTUALIZACE
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE**
ZŠ Petřiny - jih
Šantrochova 2/1800, Praha 6


Název:
**PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
- rozváděč RS 2.2**

Navrhl Ing. Feřt
Kontrol. Ing. Popelka
Schválil Ing. Bureš


Datum: únor 2016
Výkres č.:
EL - 807

Změna:
List/Listů:
5/7

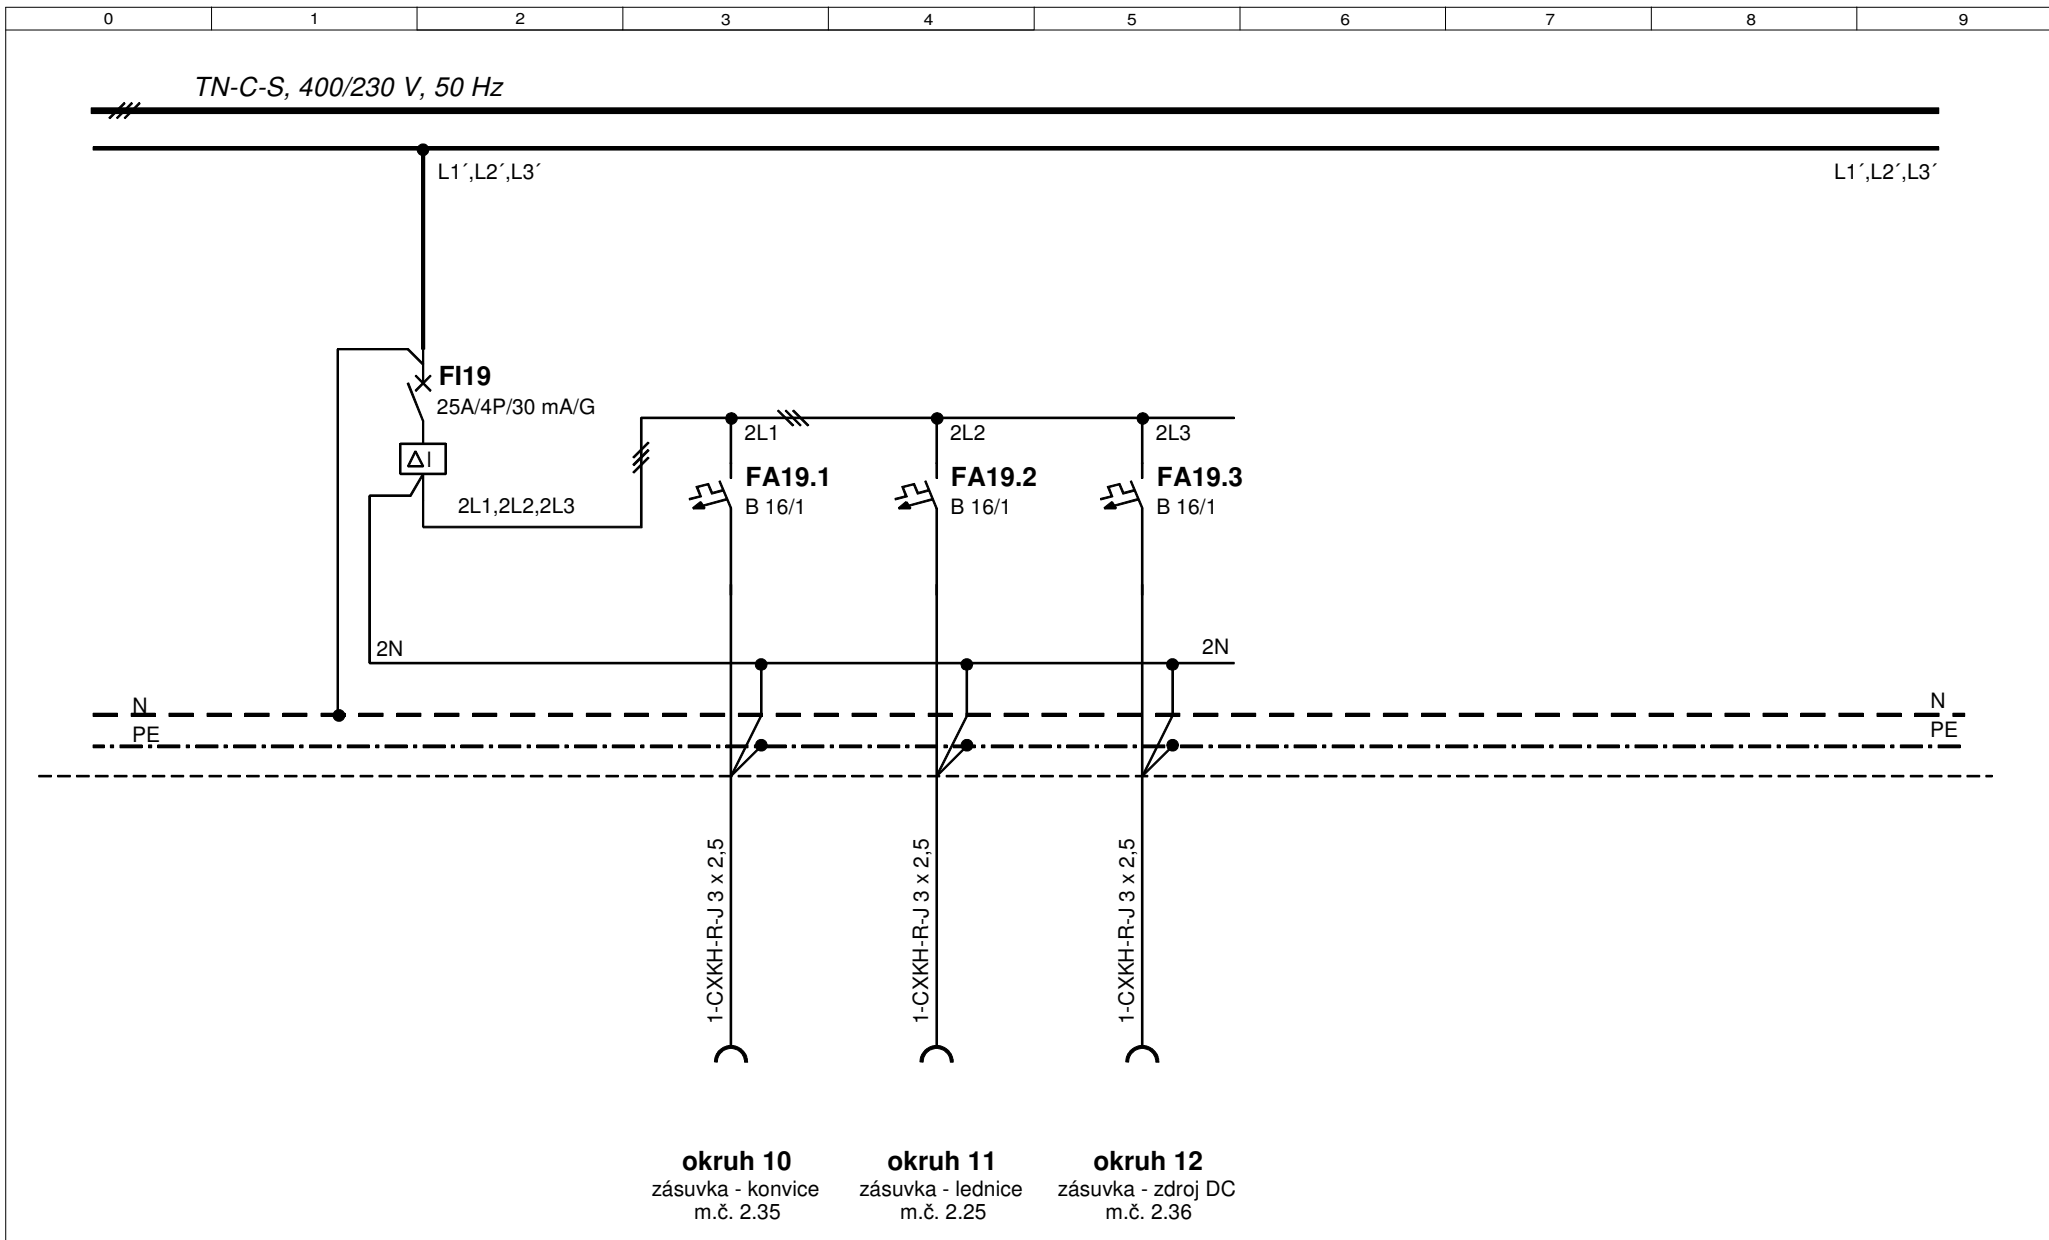

	Akce: AKTUALIZACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZŠ Petřiny - jih Šantrochova 2/1800, Praha 6	Název: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE - rozváděč RS 2.2	Navrhl	Ing. Feřt		Datum:	únor 2016	Změna:
			Kontrol.	Ing. Popelka		Výkres č.:	EL - 807	List/Listů:
			Schválil	Ing. Bureš				6/7

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy GRYF-elektro, v.o.s. a může být použita pouze pro daný obchodní případ. Porušení autorských práv je zákonně postižitelné!

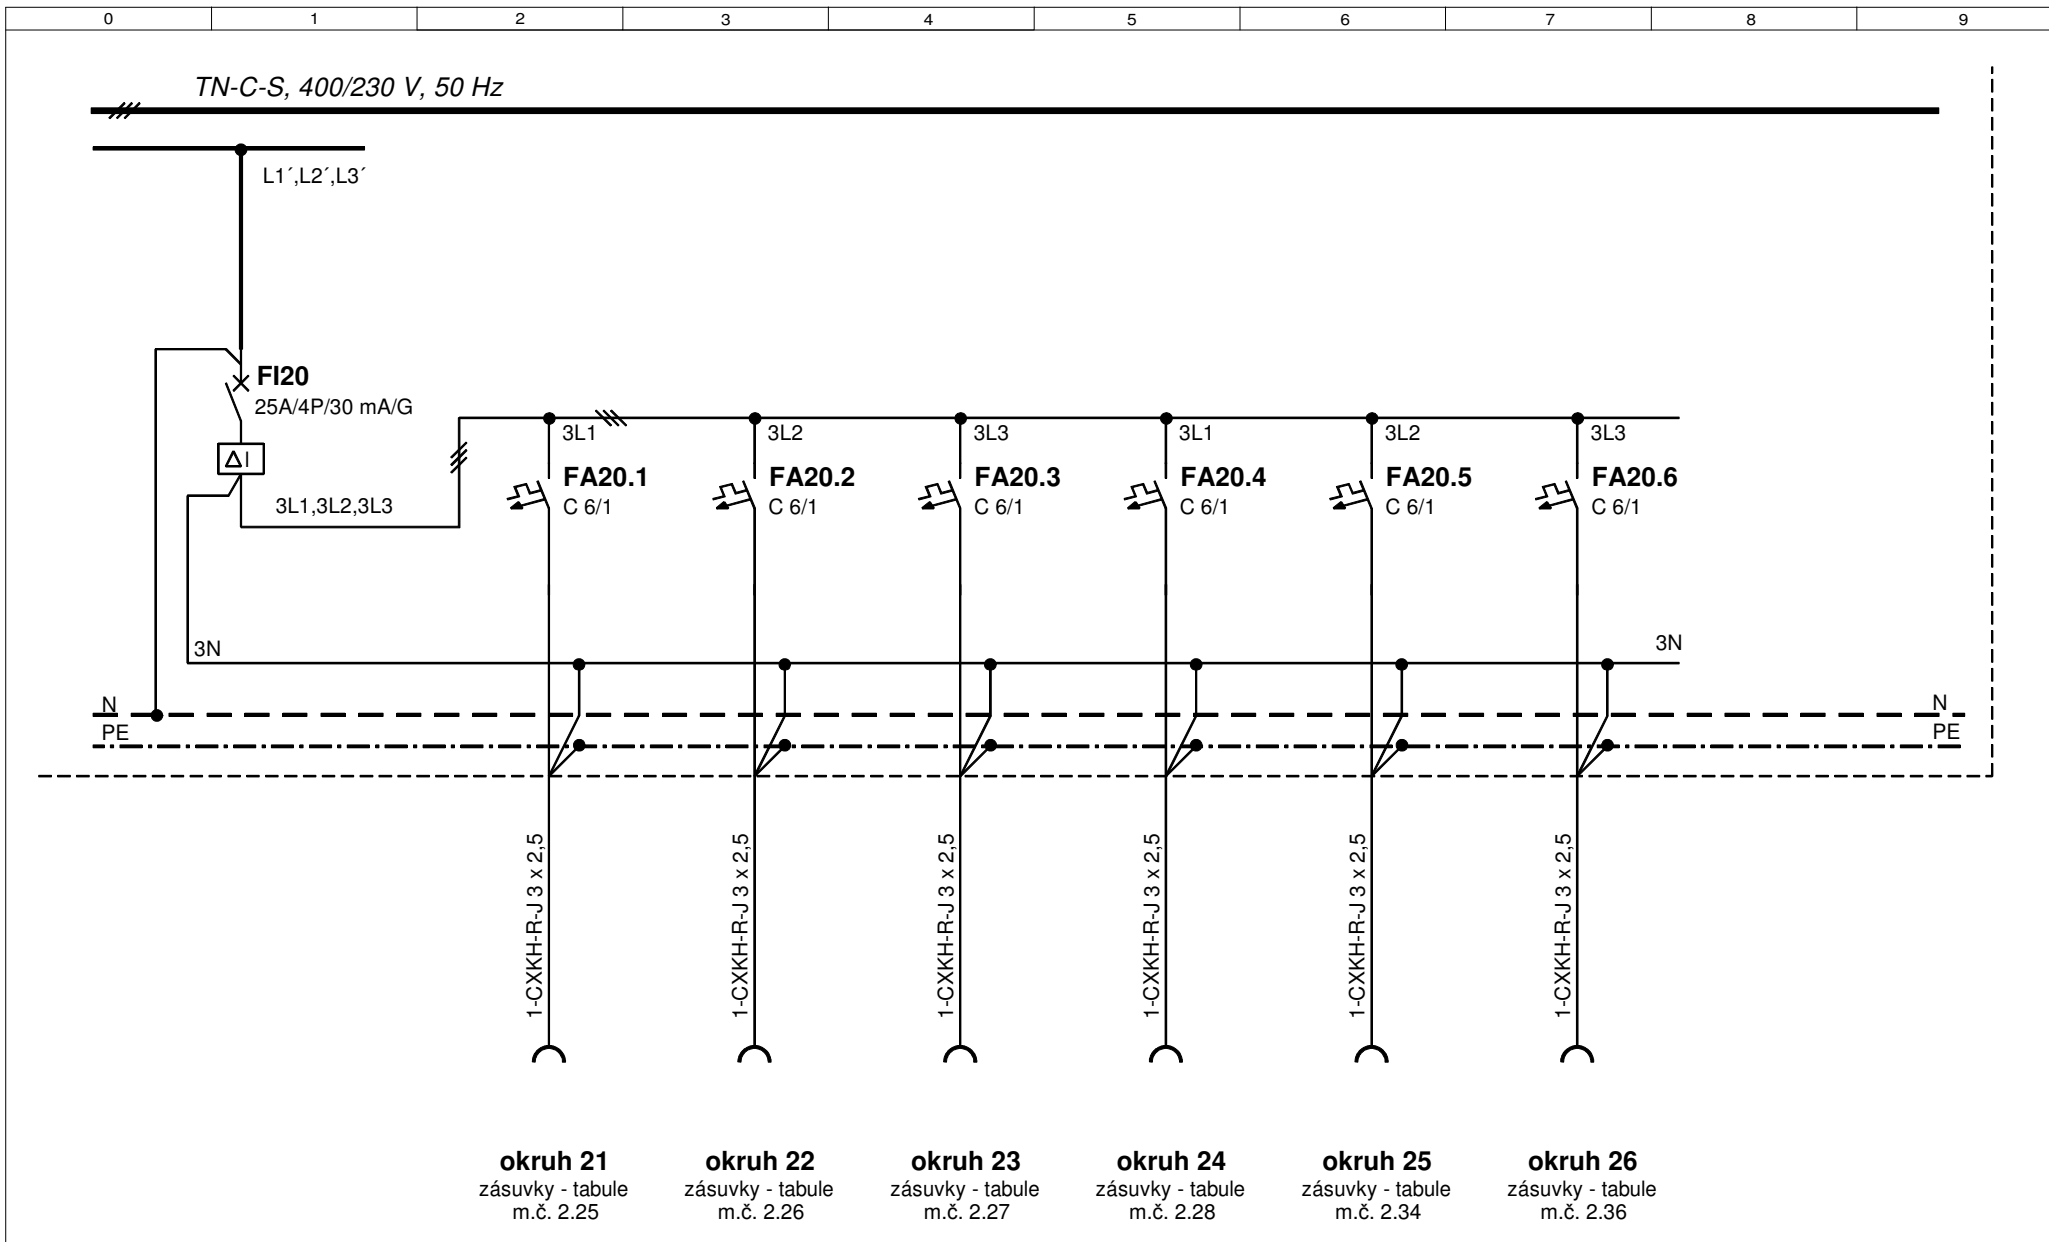

Akce:
**AKTUALIZACE
 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE**
 ZŠ Petřiny - jih
 Šantrochova 2/1800, Praha 6

Název:
**PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
 - rozváděč RS 2.2**

Navrhl	Ing. Feřt	
Kontrol.	Ing. Popelka	
Schválil	Ing. Bureš	

Datum: únor 2016

Výkres č.:

EL - 807

Změna:

List/Listů:

7/7