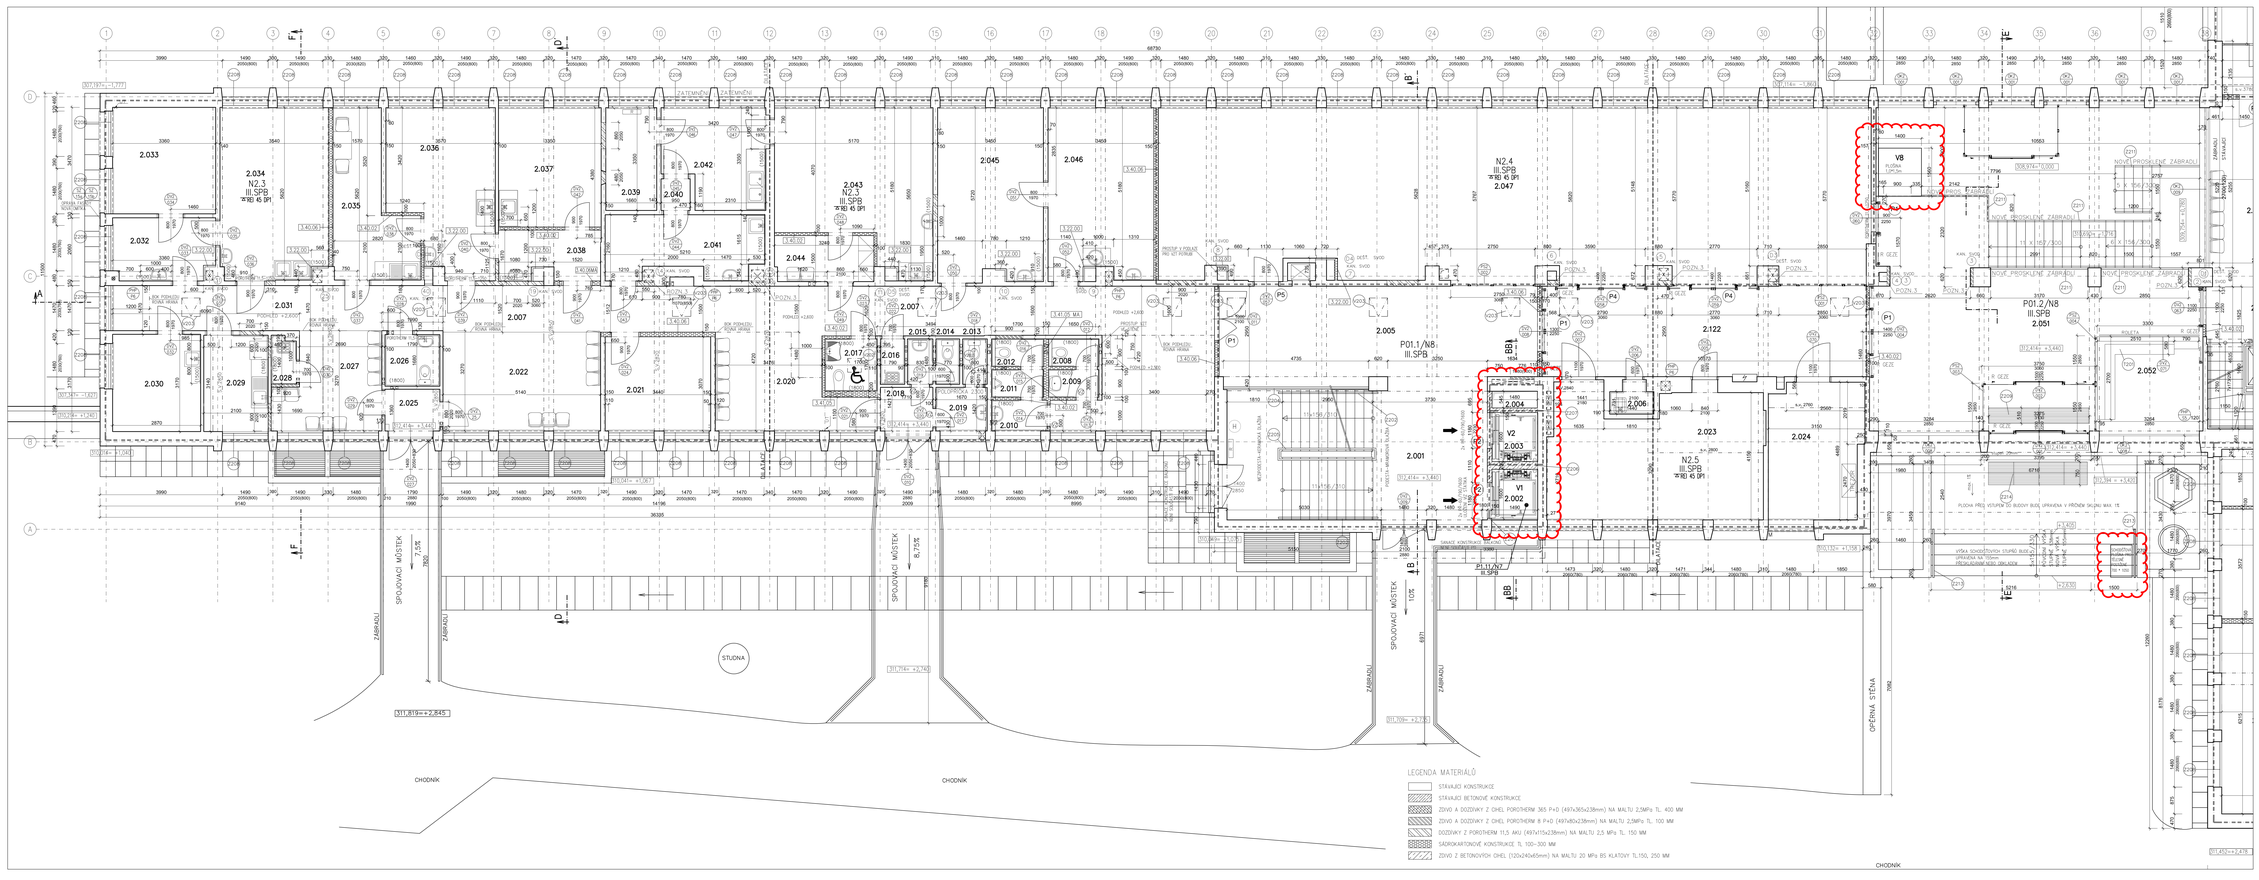

H STAVAJÍCÍ HYDRANT

P1.12/N7
III.SPB OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

P1 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ: TYP EI 30-DP3-C

P2 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ: TYP EW 30-DP1

P3 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ: TYP EW 30-DP3-C

P4 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ: TYP EW 30-DP3

P5 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ: TYP EI 30-DP3

P6 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ: TYP EI 30

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ – PRÁŠKOVÝ S NÁPLNÍ 6 kg HASIVA ABC – POČET 15KS

PŘI MONTÁŽI SDK PŘÍČKY OSADIT NA OSU DVEŘÍ (100 mm NAD ZÁRUBEŇ) VZT MŘÍŽKU (POS 8.22, 8.23) DO PŘÍČKY OSADIT NA OSU DVEŘÍ (cca 100 mm NAD ZÁRUBEŇ) VZT MŘÍŽKU (POS 8.23)

POZNÁMKA:
- PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- TABULKA MÍSTNOSTÍ VIZ VÝKR. Č. 2.15.
- MALÁ SCHODIŠTĚ BUDOU REALIZOVÁNA DLE ČSN 74 3305
- STĚNOVÁ MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – GEBERIT DUOFIX:
  - WC 111.300.005.1
  - WC INVALIDA 111.375.00.5 + ODDÁLENÉ SPLACH.
  - PISOÁR 111.616.00.1 + INFRA. SPLACHOVÁNÍ SANELA
  - URYVADLO 111.430.00.1
- PŘÍČKY MEZI ORDINACEMI, ORDINACEMI A CHODBAMI BUDOU MIT AKUSTICKÝ ÚTLUM min.Rw=47 dB DLE ČSN 730532
- SDK PŘÍČKY RIGIPS:
  - MEZI ORDINACEMI (S UMYVADLEM) INSTALAČNÍ TL. 200 MM 3.41.05 MA
  - MEZI ORDINACEMI (BEZ UMYVADLA) TL. 150 MM 3.40.06 MA
  - HYGIENICKÉ ZAZDÍVKY TL. 100 MM 3.40.02
  - HYGIENICKÉ ZAZDÍVKY(WC+WC) INSTALAČNÍ TL. 250 MM 3.41.05
  - HYGIENICKÉ ZAZDÍVKY(UM+UM) INSTALAČNÍ TL. 200 MM 3.41.05
  - OKENNÍ PARAPETY V OBYTNÝCH A POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH, PYD NAHÁZ JE VOLNÝ VENKOVNÍ PROSTOR HLUBŠÍ NEŽ 0,5 M, MUSÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽMĚNĚ 850 MM NEBO MUSÍ BÝT DOPLNĚNY ZÁBRADLÍM NEJMÉNĚ OD TÉTO VÝŠKY
1. VEŠKERÉ VODOROVNÉ A SVISLÉ DRÁŽKY BUDOU PROVEDENY DRÁŽKOVAČKOU.
2. VŠECHNY PROSTUPY TZB MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍ ÚSECI NA KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY CERTIFIKOVANÝM PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM (např. RUTMEL HILTI). PRÁCE PROVÁDÍ ODBORNÁ FIRMA S CERTIFIKÁTEM NA DANÝ SYSTÉM. ODBORNÁ FIRMA DOLOŽÍ TECHNICKOU ZPRÁVU, KTERÁ BUDE OBSAHOVAT: ZVNOCENÝ LIST ZPRACOVATELE, CERTIFIKÁT PRO DANOU ÚMKOST, SEZNAM PROVEDENÝCH UCPÁVEK, SYSTÉM UCPÁVEK A DATUM PROVEDENÍ UCPÁVEK
3. V MÍSTĚ VÉDÍN ZTI VÝVODŮ KANALIZACÍ BUDE STAVAJÍCÍ OBEZDĚNÍ TRASY (JÁDRO) UBOURÁNO V NEZBYTNÝM ROZSAHU PRO VNĚNÍ ZTI A NOVÉHO NAPOJENÍ STAVAJÍCÍHO NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DO ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. PO MONTÁŽI ZTI BUDE JÁDRO DOZDĚNO. UBOURÁNÍ BUDE PROVEDENO ZE MENA Z VEŘEJNÝCH PROSTOR (CHODBA).
4. PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
5. PŘED OSAZENÍM NOVÉ VÝPLNĚ BUDE STAVAJÍCÍ VÝPLŇ DEMONTOVÁNA A STAVEBNÍ OTVOR BUDE ROZMĚROVĚ UPRAVEN PRO OSAZENÍ NOVÉ VÝPLNĚ.
6. VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ KAMENI DLAŽBY A VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ BUDE UPRAVENA, NA SCHODIŠTĚ BUDE OSAZENA ZÁBRADLÍM PLOŠINA PRO INVALIDY OBČANY.
7. UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH POKLOPŮ V PODHLEDU BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ PROFESÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY.
8. PROSTUPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY – KASÉTŘÍCÍ OBKLAD POPIS – VIZ PŘÍLOHA 2.40

NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VEMOVÁ OMÍTKA + FASÁDNÍ NÁTĚR POPIS – VIZ PŘÍLOHA 2.40

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO A DOZDÍVKY Z CHEL POROTHERM 365 P+D (497x365x238mm) NA MALTU 2,5MPa TL. 400 MM
- ZDIVO A DOZDÍVKY Z CHEL POROTHERM 8 P+D (497x80x238mm) NA MALTU 2,5MPa TL. 100 MM
- DOZDÍVKY Z POROTHERM 11,5 AKU (497x115x238mm) NA MALTU 2,5 MPa TL. 150 MM
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL 100–300 MM
- ZDIVO Z BETONOVÝCH CHEL (120x240x65mm) NA MALTU 20 MPa BS KLAITOVÝ TL150, 250 MM

1.ČÁST
1.ČÁST
2.ČÁST

S

±0,000 = 308.974 m n.m.
Verze "B"
Část E 1.1

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracovatel projektu: Ing. Pavel MENCÍK	Zodpovědný projektant: Ing. JIŘÍ SKÁCEL	Hlavní inženýr projektu: Ing. JIŘÍ SKÁCEL	PRAGOPROJEKT
Technické kontroly: Ing. JIŘÍ SKÁCEL	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MENCÍK		PRAGOPROJEKT, a.s. K Rybníku 1868/16, 147 54 Praha 4

Vypracováno podnikovým stavem – K Rybníku 1868/16, 147 54 Praha 4 – Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e-mail: mail@pragoprojekt.cz

Kraj: Praha		Zk. zakázky:	11 237 1 000
Obec: Praha 6 – Břevnov		Zk. stavbe:	11 237
Organizace: Comfin, Medical s.a., Vodičkova 1277/19, 110 00 Praha 1		Datum:	8.2011
Akce: Provedení vnitřních stavebních úprav Polikliniky Pod Marjánkou		Formát:	16 A4
		Měřítko:	1:50
Objekt:		Stupeň:	RDS
Příloha: NAVRŽENÝ STAV PŮDORYS 2.NP - 1.ČÁST		Zk. přílohy:	2.14.1