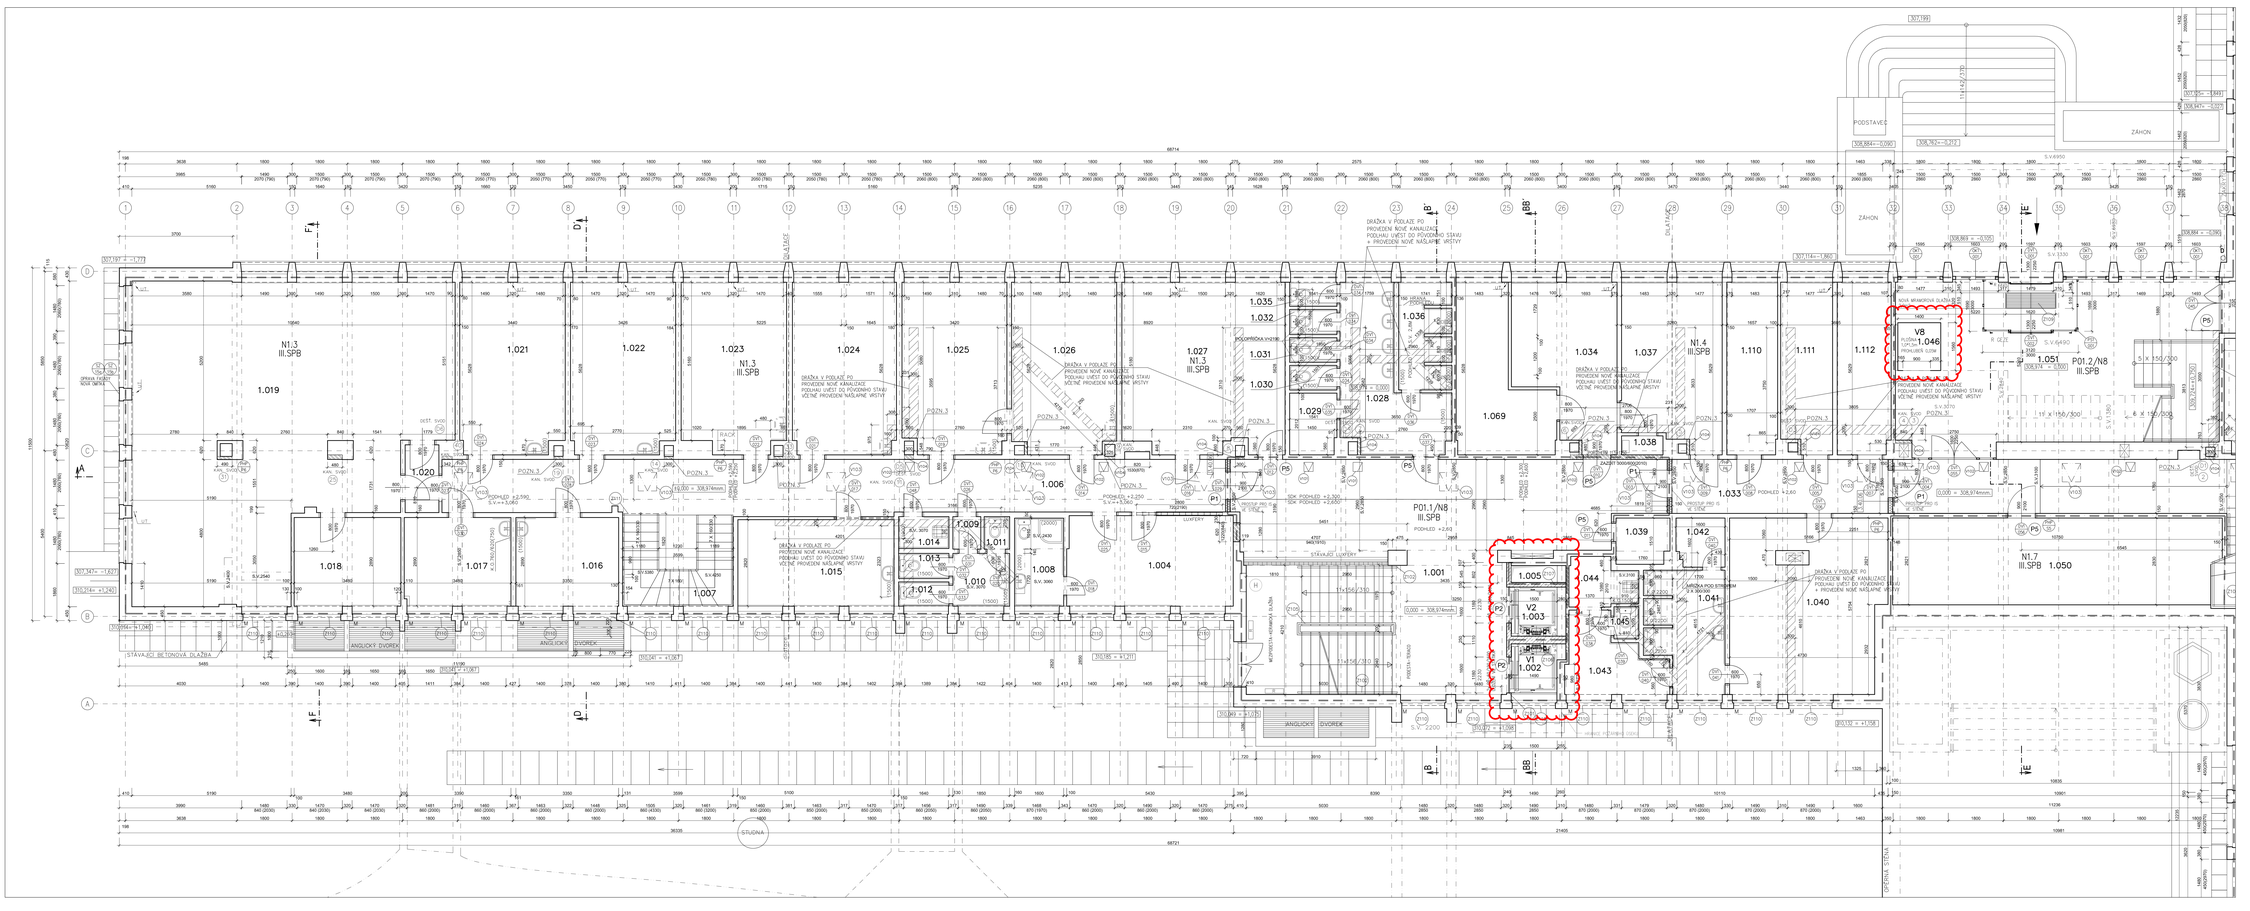
LEGENDA MATERIÁLŮ
STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
STAVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
ZDIVO A DOZDÍVKY Z CIHEL POROTHERM 8 P+D (497x80x238mm) NA MALTU 2,5MPa TL. 100 MM
DOZDÍVKY Z POROTHERM 11,5 AKU (497x115x238mm) NA MALTU 2,5 MPa TL. 150 MM
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL 100–300 MM
ZDIVO Z BETONOVÝCH CIHEL (120x240x65mm) NA MALTU 20 MPa BS KLATOVY TL.150, 250 MM
STAVAJÍCÍ MŘÍŽ
STAVAJÍCÍ HYDRANT
PŘÍNOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ – PRÁŠKOVÝ S NÁPLNÍ 6 kg HASIVA ABC – POČET KS
PŘÍNOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ – SNÍHOVÝ S NÁPLNÍ 6 kg HASIVA ABC – POČET KS
P1.12/N7 III.SPB OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
(P1) POŽÁRNÍ UZAVÍŘ OTVORŮ: TYP EI 30–DP3–C
(P2) POŽÁRNÍ UZAVÍŘ OTVORŮ: TYP EW 30–DP1
(P3) POŽÁRNÍ UZAVÍŘ OTVORŮ: TYP EW 30–DP3–C
(P4) POŽÁRNÍ UZAVÍŘ OTVORŮ: TYP EW 30–DP3
(P5) POŽÁRNÍ UZAVÍŘ OTVORŮ: TYP EI 30–DP3
(X) PŘI MONTÁŽI SDK PŘÍČKY OSADIT NA OSU DVEŘÍ (100 mm NAD ZÁRUBEŇ) VZT MŘÍŽKU (POS 8.22, 8.23)
POZNÁMKY:
PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TABULKA MÍSTNOSTÍ VIZ VÝKR. C. 2.13.
MADLA SCHODIŠŤ BUDOU REALIZOVÁNA DLE ČSN 74 3305
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM 3.40.06 MA
1. VEŠKERÉ VODOROVNÉ A SVISLÉ DRÁŽKY BUDOU PROVEDENY DRÁŽKOVAČKOU.
2. VŠECHNY PROSTUPY TZB MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY CERTIFIKOVANÝM PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM (např. INTUMEX, HILTI). PRÁCE PROVEDE ODBORNÁ FIRMA.
3. CERTIFIKÁTEM NA DANÝ SYSTÉM ODBORNÁ FIRMA DOLOŽÍ TECHNICKOU ZPRÁVU, KTERÁ BUDE OBSAHOVAT: ŽIVNOSTENSKÝ LIST, ZPRACOVATELE, CERTIFIKÁT PRO DANOU DNOST, SEZNAM PROVEDENÝCH UCPÁVEK, SYSTÉM UCPÁVEK A DATUM PROVEDENÍ UCPÁVEK.
4. V MÍSTĚ VEDENÍ ZTI (SVISLÁ KANALIZACE) BUDE STAVAJÍCÍ OBEZDĚNÍ TRASY (JÁDRO) UBOURÁNO V NEZBYTNÉM ROZSAHU PRO VYMĚNU ZTI A NOVÉHO NAPOJENÍ STAVAJÍCÍHO NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. PO MONTÁŽI ZTI BUDE JÁDRO DOZDÍVKU UBOURANÉ BUDE PROVEDENO ZLEMENÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTOR (NADJEDNÁNÍ).
5. PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
6. PŘED OSAZENÍM NOVÉ VÝPLNĚ BUDE STAVAJÍCÍ VÝPLŇ DEMONTOVÁNA A STAVEBNÍ OTVOR BUDE ROZMĚROVĚ UPRAVEN PRO OSAZENÍ NOVÉ VÝPLNĚ.
7. UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH POKLOPŮ V PODHLEDU BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ PROFESÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY.
8. V MÍSTĚ PROVEDENÍ DRÁŽKY PRO OSAZENÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE PODLAHA UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU. PŘÍPADNÉ BUDE PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA.
9. PROSTUPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PROVEDENY OLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
(D1) DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY – KABŘINCOVÝ OBKLAD PORS – VIZ PŘÍLOHA 2.40
(N1) NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VĚNKOVNÍ OMÍTKA + FASÁDNÍ NÁTĚR PORS – VIZ PŘÍLOHA 2.40
1.ČÁST
2.ČÁST
±0,000 = 308.974 m n.m.
Verze "B"
část E 1.1
Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv
Ing. Pavel MENCEL
Ing. JIří SKOBODA
PRAGOPROJEKT
Kraj: Praha
Obec: Praha 6 – Břevnov
Objednatel: Comfido Medical, a.s., Vodičkova 1277/19, 110 00 Praha 1
Akce: Provedení vnitřních stavebních úprav Polikliniky Pod Marjánkou
Účel:
Příloha: NAVRŽENÝ STAV PŮDORYS 1.NP - 1.ČÁST
Čís. zakázky: 11 237 1 000
Čís. akce: 11 237
Datum: 8.2011
Formát: 16 A4
Měřítko originálu: 1:50
Stupeň dok.: RDS
Čís. přílohy: 2.12.1