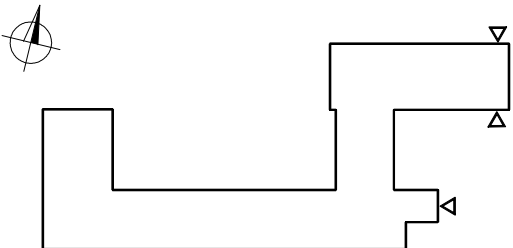



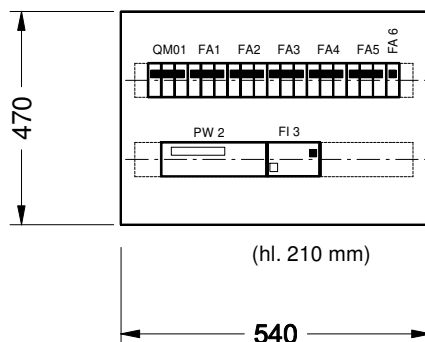
Změny v rozváděči: Doplnění podružného elektroměru, proudového chrániče a změna jističe
 Jako podklad byla použita projektová dokumentace z 05/2004, zprac. Luboš Benýšek a kol

Část: 		Autorizace:		Paré:	
 GRYF elektro, v.o.s. IČ: 47114517 Uruguayská 5, Praha 2 +420 222521437; gryf.elektro@seznam.cz	Akce: CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZŠ Petřiny - sever Na Okraji 43/305, Praha 6		Navrhl Ing. Popelka	březen 2016	
			Kontrol. Ing. Feřt	043/15	
			Schválil Ing. Bureš		
	Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD		Měřítko 1+2A4	Status: DPS	Změna:
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE rozdávěč RH-S-B			Výkres č.:	EL-102	
			List/Listů:		1/1

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy GRYF-elektro, v.o.s. a může být použita pouze pro daný obchodní případ. Porušení autorských práv je zákonně postižitelné!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RH-S-B



Provedení: zapuštěná oceloplechová skříň,
s neprůhlednými dveřmi, s krycími vnitřními panely

Typ: SCHRACK 2U-24

Rozměry: 1160 x 540 x 210 mm

Krytí: IP40/20

Nap. soustava: TN-C-S, 3 x 400/230 V, 50 Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem:
automatickým odpojením od zdroje
a proudovým chráničem 30 mA



Akce: **CELKOVÁ**
OPRAVA ELEKTROINSTALACE
ZŠ Petřiny - sever
Na Okraji 43/305, Praha 6

Název:
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
- rozváděč RH-S-B

Navrhl Ing. Feřt

Kontrol. Ing. Popelka

Schválil Ing. Bureš

Datum: březen 2016


Výkres č.:

EL - 102

Změna:

List/Listů:

1/2

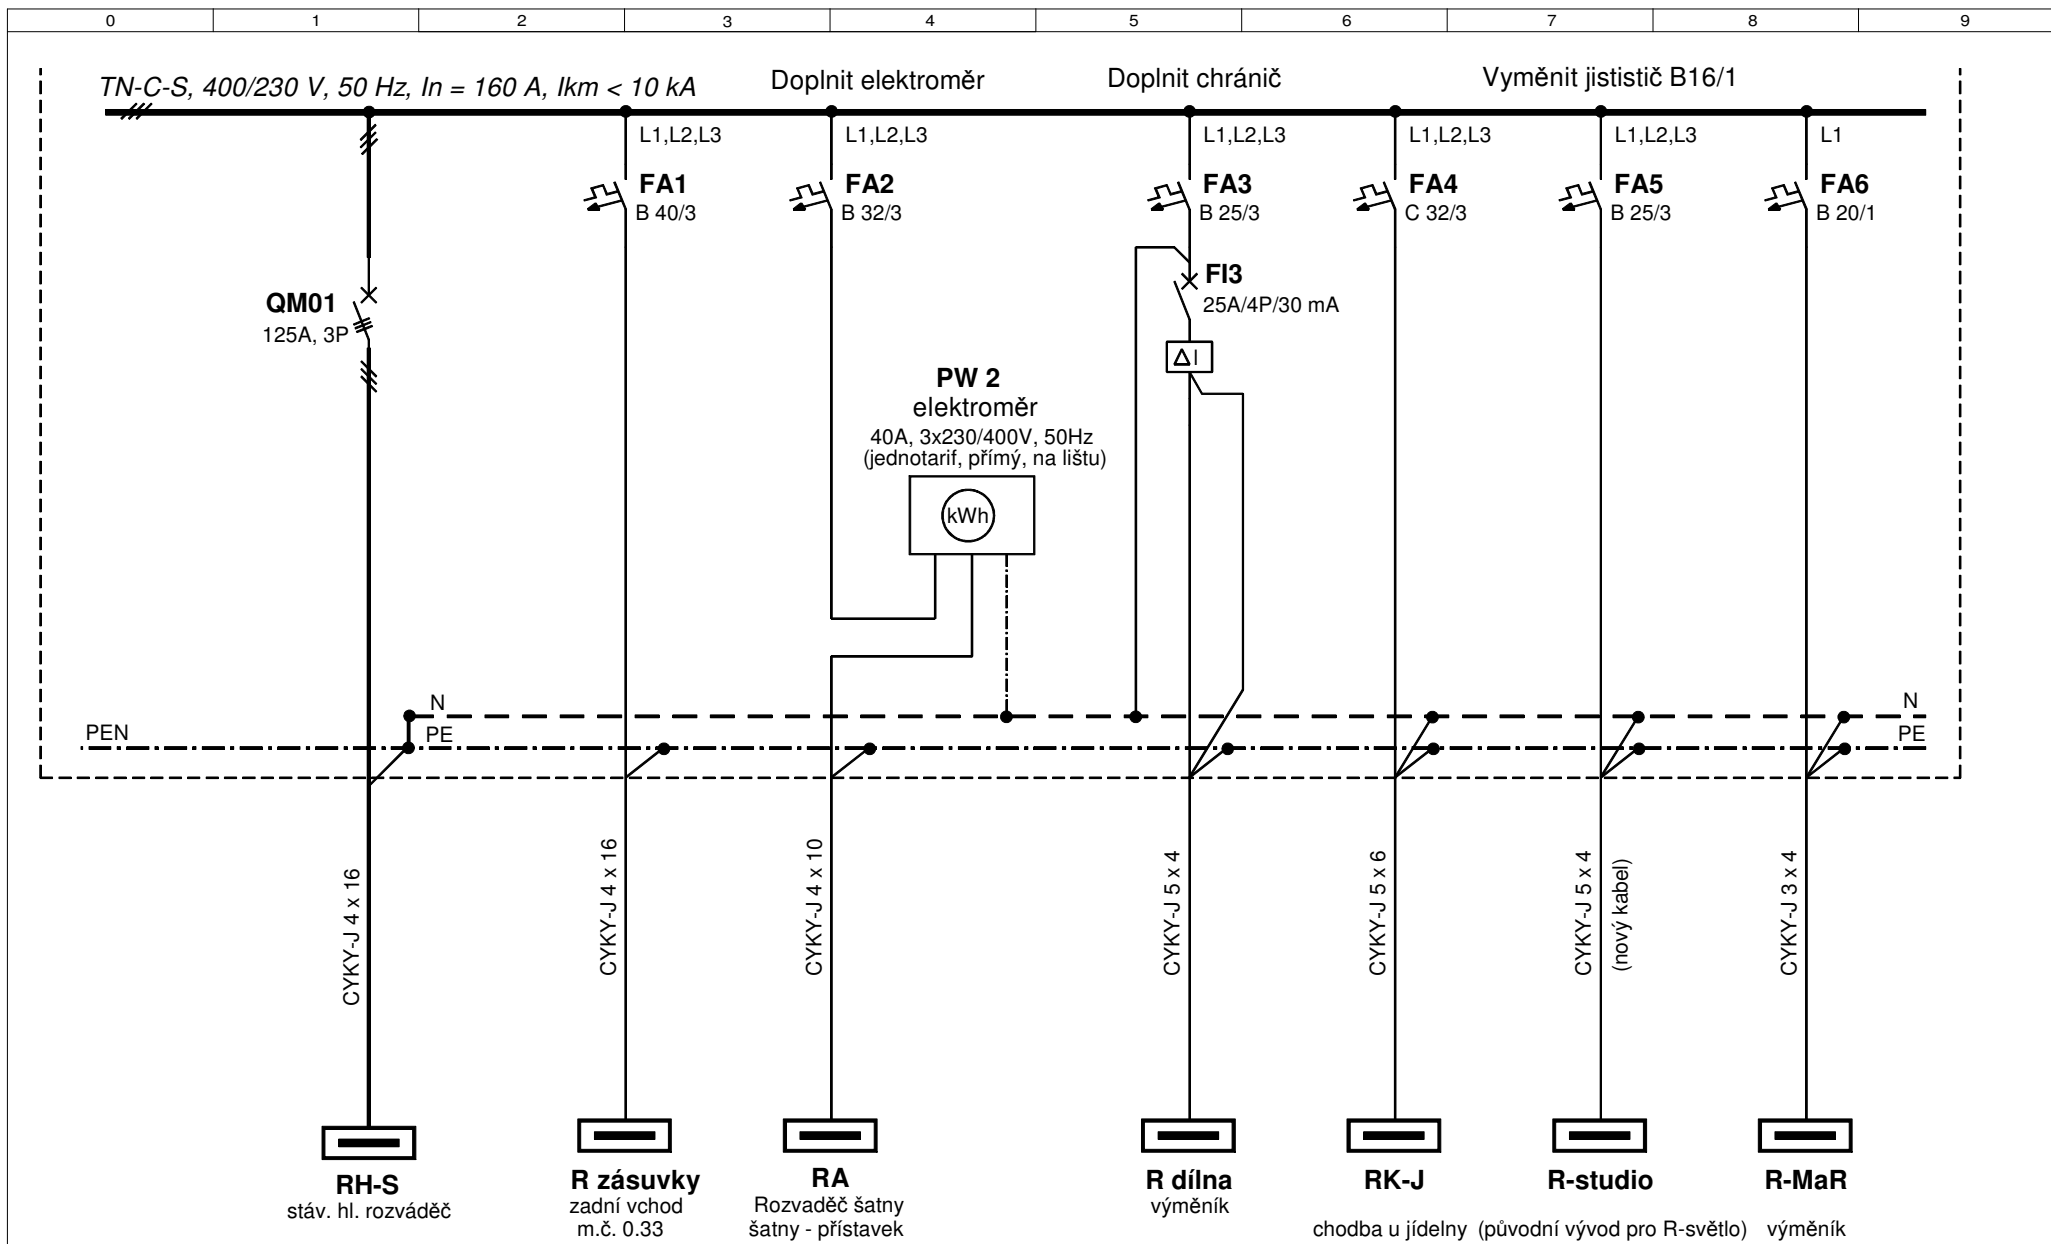

Akce:
CELKOVÁ
OPRAVA ELEKTROINSTALACE
 ZŠ Petřiny - sever
 Na Okraji 43/305, Praha 6

Název:
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
- rozváděč RH-S-B

Navrhl Ing. Feřt
Kontrol. Ing. Popelka
Schválil Ing. Bureš

Datum: březen 2016
Výkres č.:
EL - 102

Změna:
List/Listů:
 2/2