




Změny v rozváděči: Zaměnit jističe B2/1 a B10/1, doplnit jističe 2x B16/1 pro zásuvky.

Část:		Autorizace:		Paré:	
GRYF elektro, v.o.s. IČ: 47114517 Uruguayská 5, Praha 2 +420 222521437; gryf.elektro@seznam.cz	Akce:		CELKOVÁ		
	OPRAVA ELEKTROINSTALACE		ZŠ Petřiny - sever		
	Na Okraji 43/305, Praha 6				
Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD		Měřítko	1+2A4	Status: DPS	Změna:
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE rozváděč RD-R.2		Výkres č.:	EL-123		List/Listů: 1/1
Tato dokumentace je duševním majetkem firmy GRYF-elektro, v.o.s. a může být použita pouze pro daný obchodní případ. Porušení autorských práv je zákonně postižitelné!					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div> <div> <div>250</div> <div>RD-R.2</div> <div>(hl. 110 mm)</div> <div>320</div> </div> <div> <p>Provedení: zapuštěná skříňka, s neprůhlednými dveřmi, s krycími vnitřními panely</p> <p>Typ:</p> <p>Rozměry: 250 x 320 x 110 mm</p> <p>Krytí: IP30/20</p> <p>Nap. soustava: TN-S, 1 x 230 V, 50 Hz</p> <p>Ochrana před nebezpečným dotykem: automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem 30 mA</p> </div> </div>									
									

	Akce: CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZŠ Petřiny - sever Na Okraji 43/305, Praha 6	Název: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE - rozváděč RD-R.2	Navrhl	Ing. Feřt		Datum:	březen 2016	Změna:
			Kontrol.	Ing. Popelka		Výkres č.:	EL - 123	List/Listů:
			Schválil	Ing. Bureš				1/2

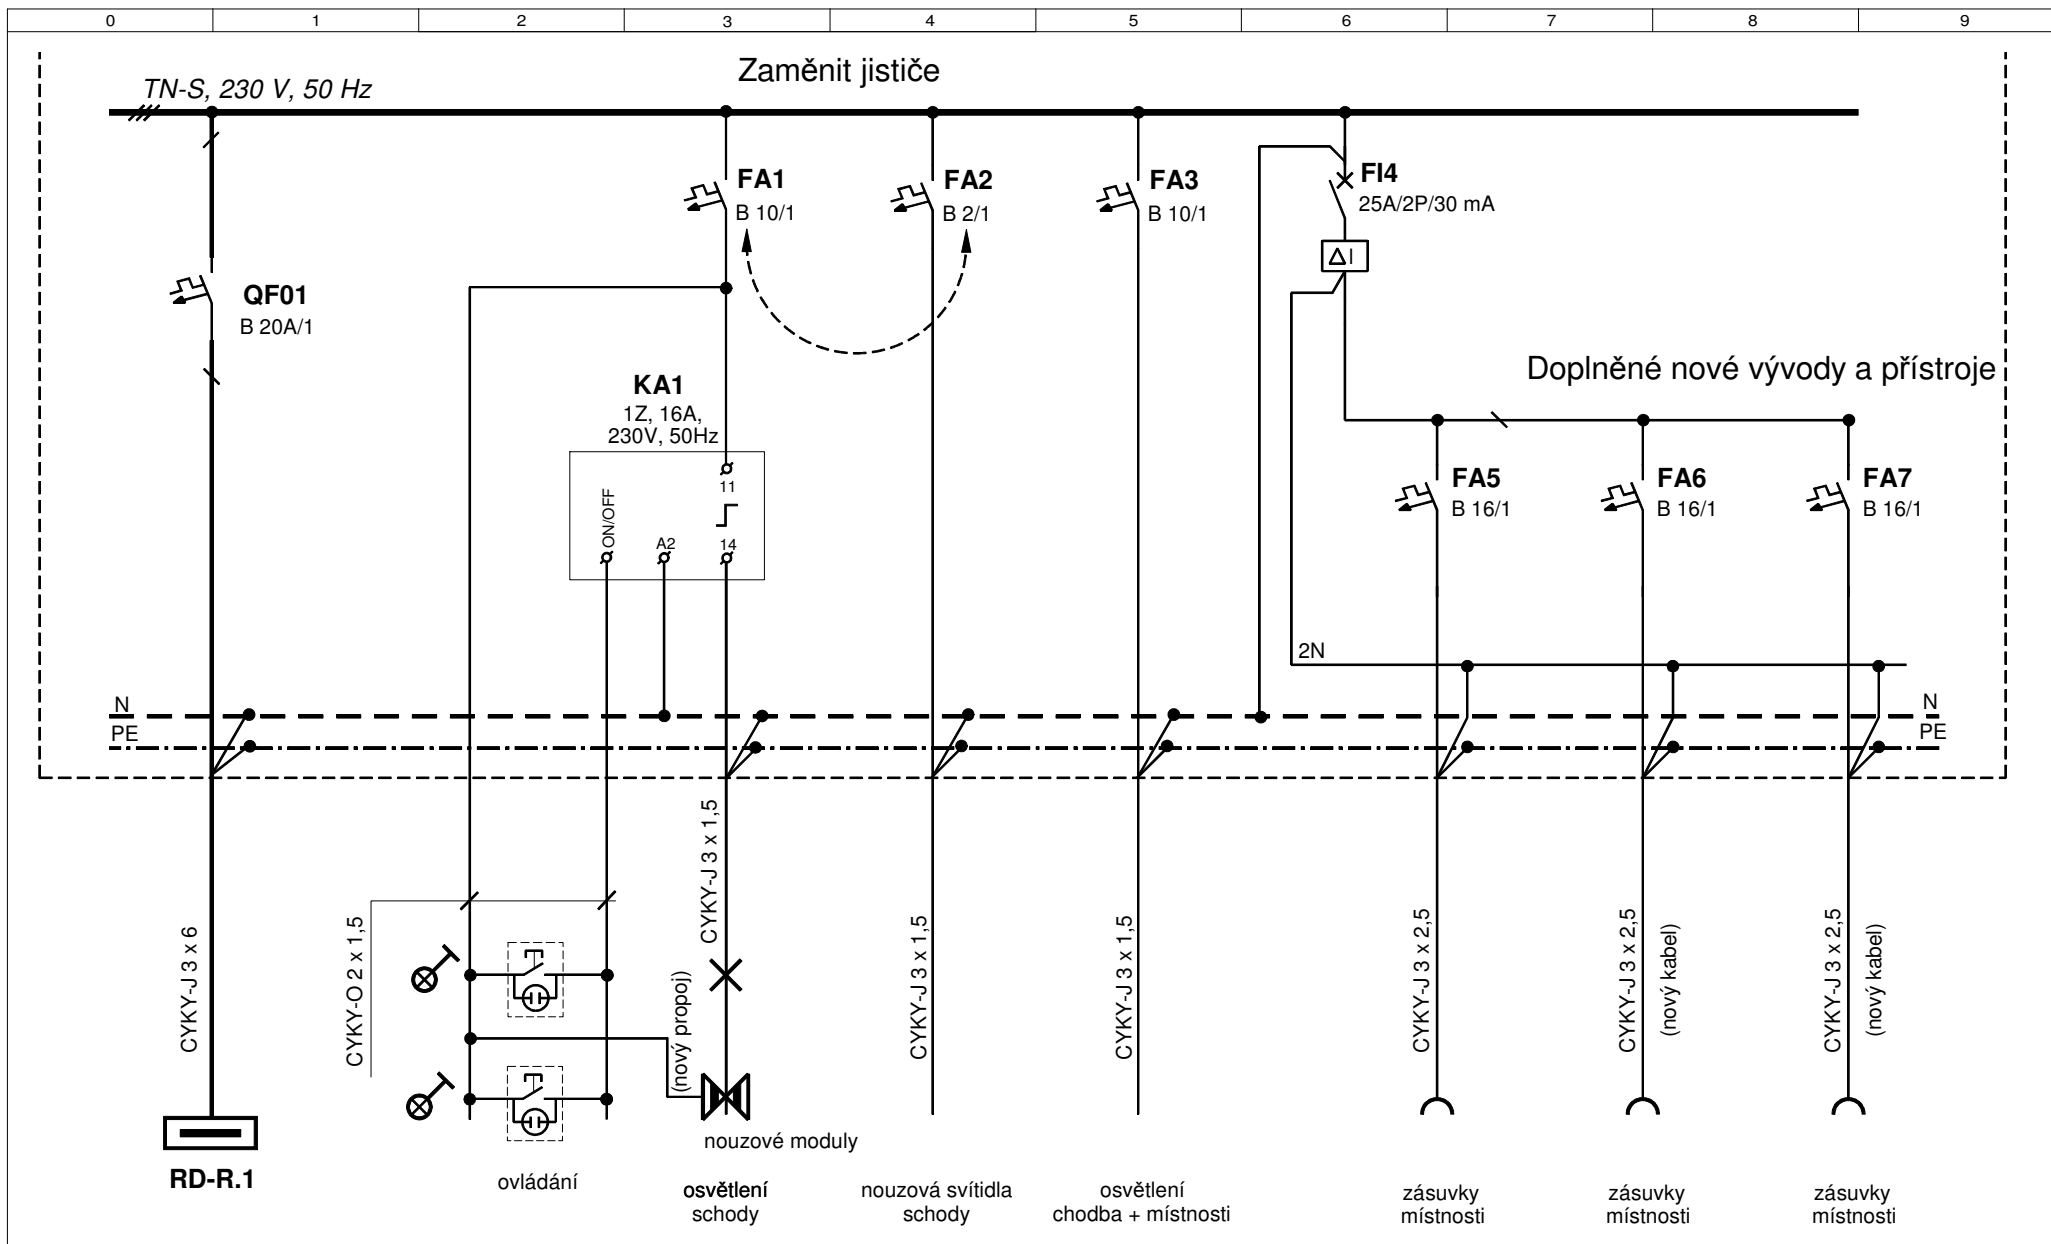

Akce: **CELKOVÁ
OPRAVA ELEKTROINSTALACE**
ZŠ Petřiny - sever
Na Okraji 43/305, Praha 6

Název: **PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE
- rozváděč RD-R.2**

Navrhl Ing. Feřt
Kontrol. Ing. Popelka
Schválil Ing. Bureš

Datum: březen 2016
Výkres č.:
EL - 123

Změna:
List/Listů:
2/2