


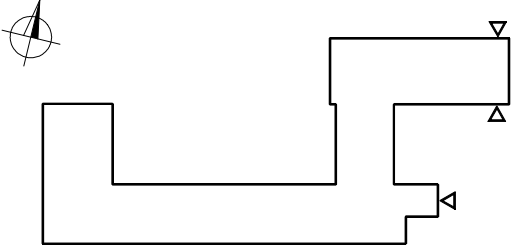


**Změny v rozváděči:** Doplnění chrániče jako HI. vypínač a přepojení vývodů, demontáž jednofáz. chrániče  
Přepojení osvětlení chodby k jídelně do rozv. RK-J

Část:		Autorizace:		Paré:	
					
 <b>GRYF</b> elektro, v.o.s. IČ: 47114517 Uruguayská 5, Praha 2 +420 222521437; gryf.elektro@seznam.cz	<b>Akce:</b> <b>CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE</b> ZŠ Petřiny - sever Na Okraji 43/305, Praha 6		<b>Navrhl</b>	Ing. Popelka	
			<b>Kontrol.</b>	Ing. Feřt	
			<b>Schválil</b>	Ing. Bureš	
	<b>Název:</b> ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD		<b>Měřítko</b>	1+2A4	<b>Status:</b> <b>DPS</b>
<b>PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE</b> <b>rozdávěč RA</b>			<b>Výkres č.:</b>	<b>EL-120</b>	
				<b>List/Listů:</b>	<b>1/1</b>
Tato dokumentace je duševním majetkem firmy GRYF-elektro, v.o.s. a může být použita pouze pro daný obchodní případ. Porušení autorských práv je zákonně postižitelné!					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div data-bbox="362 323 707 679" data-label="Diagram"> <p>Diagram showing a square enclosure labeled "RA". The height is 320 mm and the width is 320 mm. The depth is 110 mm.</p> </div> <div data-bbox="1111 205 2040 277" data-label="Text"> <p>Provedení: zapuštěná skříňka, s neprůhlednými dveřmi, s krycími vnitřními panely</p> </div> <div data-bbox="1111 293 1189 333" data-label="Text"> <p>Typ:</p> </div> <div data-bbox="1111 331 1619 373" data-label="Text"> <p>Rozměry: 320 x 320 x 110 mm</p> </div> <div data-bbox="1111 370 1444 411" data-label="Text"> <p>Krytí: IP30/20</p> </div> <div data-bbox="1111 416 1796 458" data-label="Text"> <p>Nap. soustava: TN-C-S, 3 x 400/230 V, 50 Hz</p> </div> <div data-bbox="1111 456 1868 572" data-label="Text"> <p>Ochrana před nebezpečným dotykem: automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem 30 mA</p> </div>									
<div data-bbox="199 1246 1106 1302" data-label="Image"> </div>									

	<b>Akce:</b> <b>CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE</b> ZŠ Petřiny - sever Na Okraji 43/305, Praha 6	<b>Název:</b> <b>PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE - rozváděč RA</b>	<b>Navrhl</b>	Ing. Feřt		<b>Datum:</b>	březen 2016	<b>Změna:</b>	
			<b>Kontrol.</b>	Ing. Popelka		<b>Výkres č.:</b>	EL - 120	<b>List/Listů:</b>	1/2
			<b>Schválil</b>	Ing. Bureš					

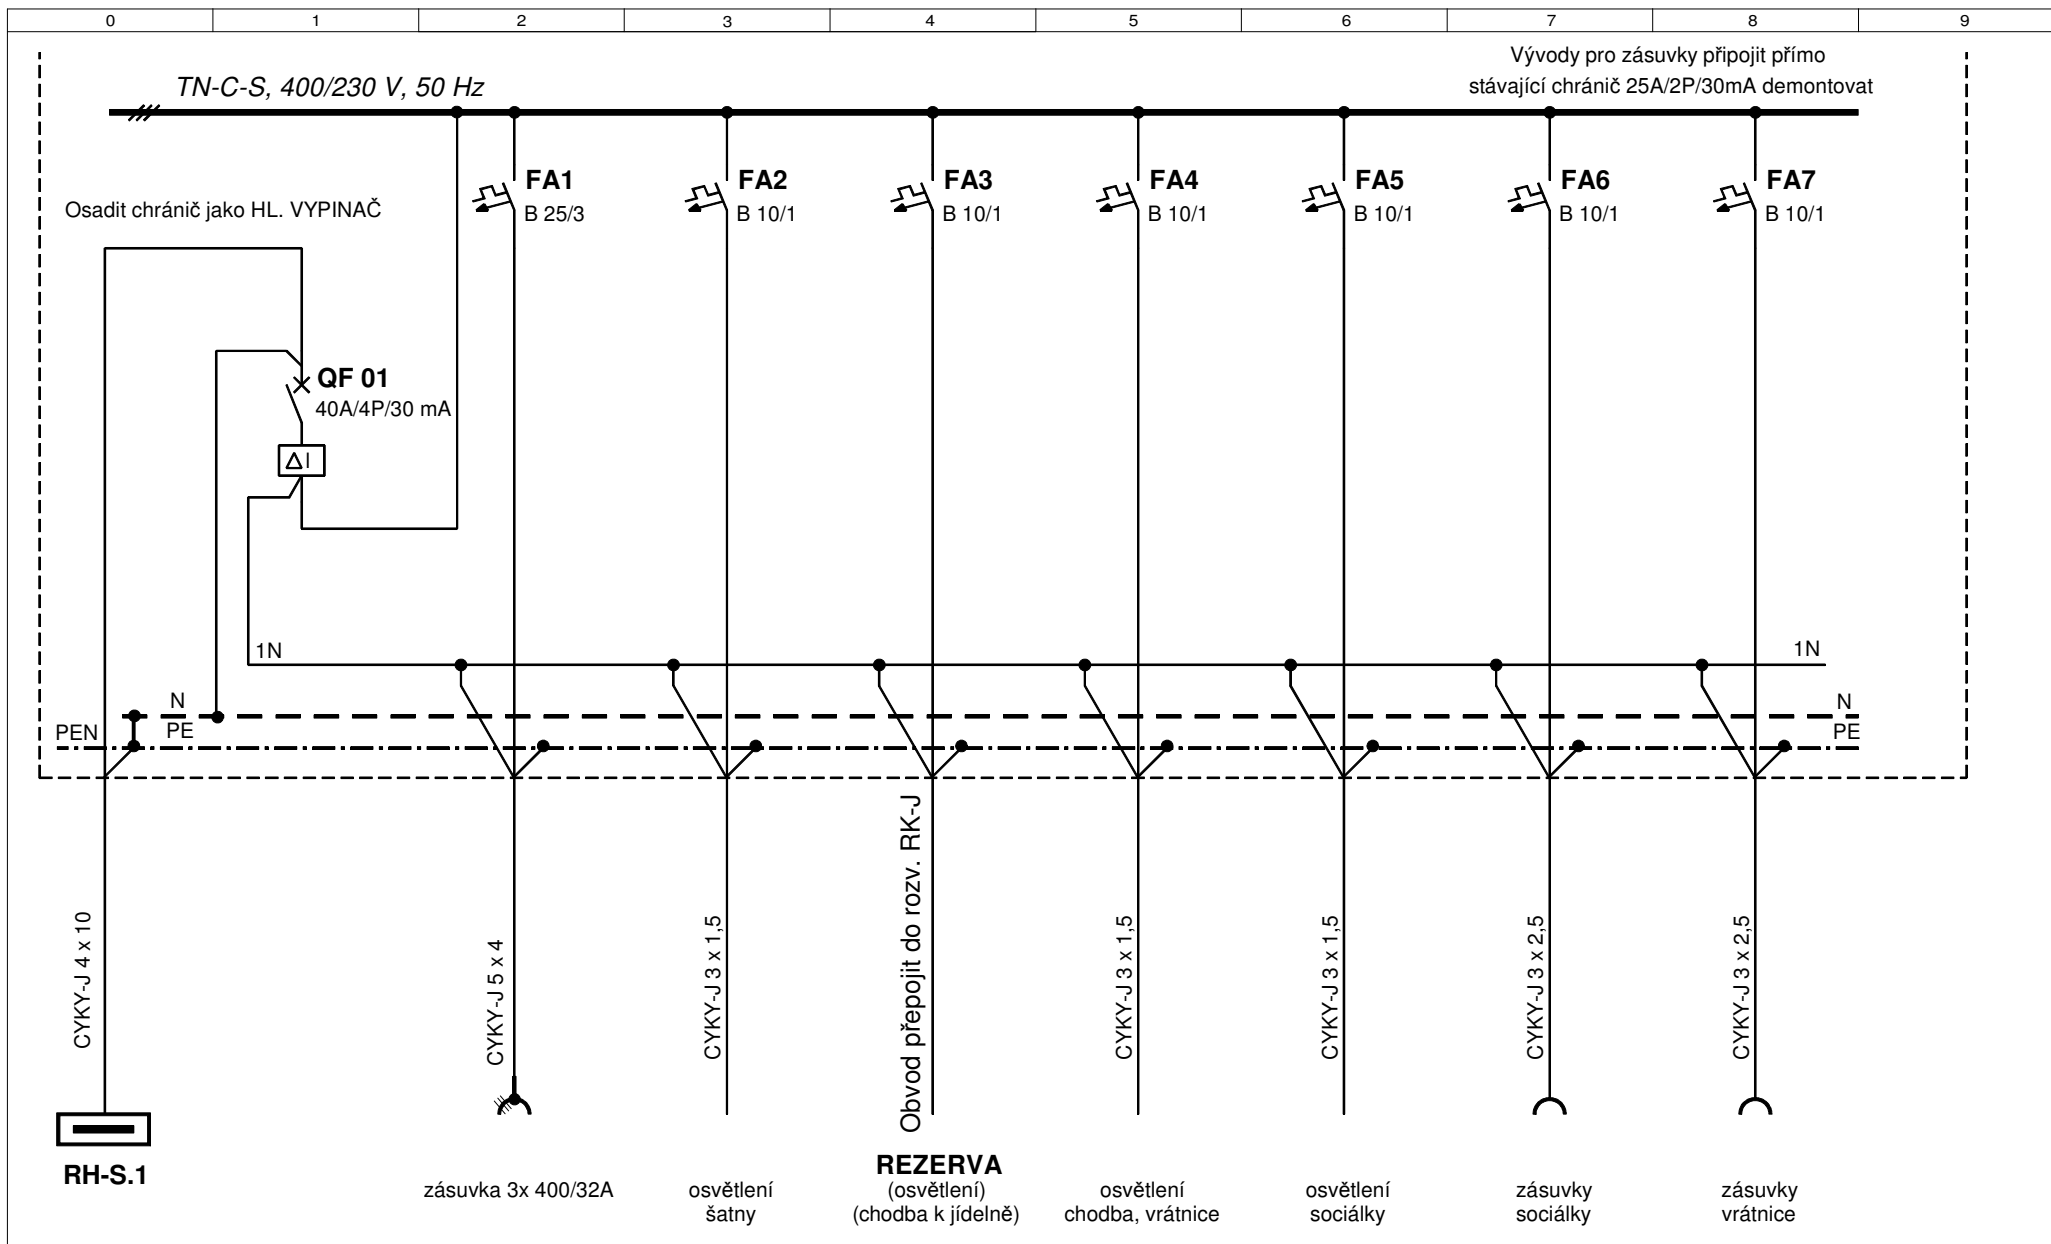

**Akce:** **CELKOVÁ  
OPRAVA ELEKTROINSTALACE**  
ZŠ Petřiny - sever  
Na Okraji 43/305, Praha 6

**Název:**  
**PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE  
- rozváděč RA**

<b>Navrhl</b>	Ing. Feřt
<b>Kontrol.</b>	Ing. Popelka
<b>Schválil</b>	Ing. Bureš

<b>Datum:</b>	březen 2016
<b>Výkres č.:</b>	<b>EL - 120</b>

<b>Změna:</b>	
<b>List/Listů:</b>	<b>2/2</b>